



Podziałka 1:100/500

P.p.=105,00

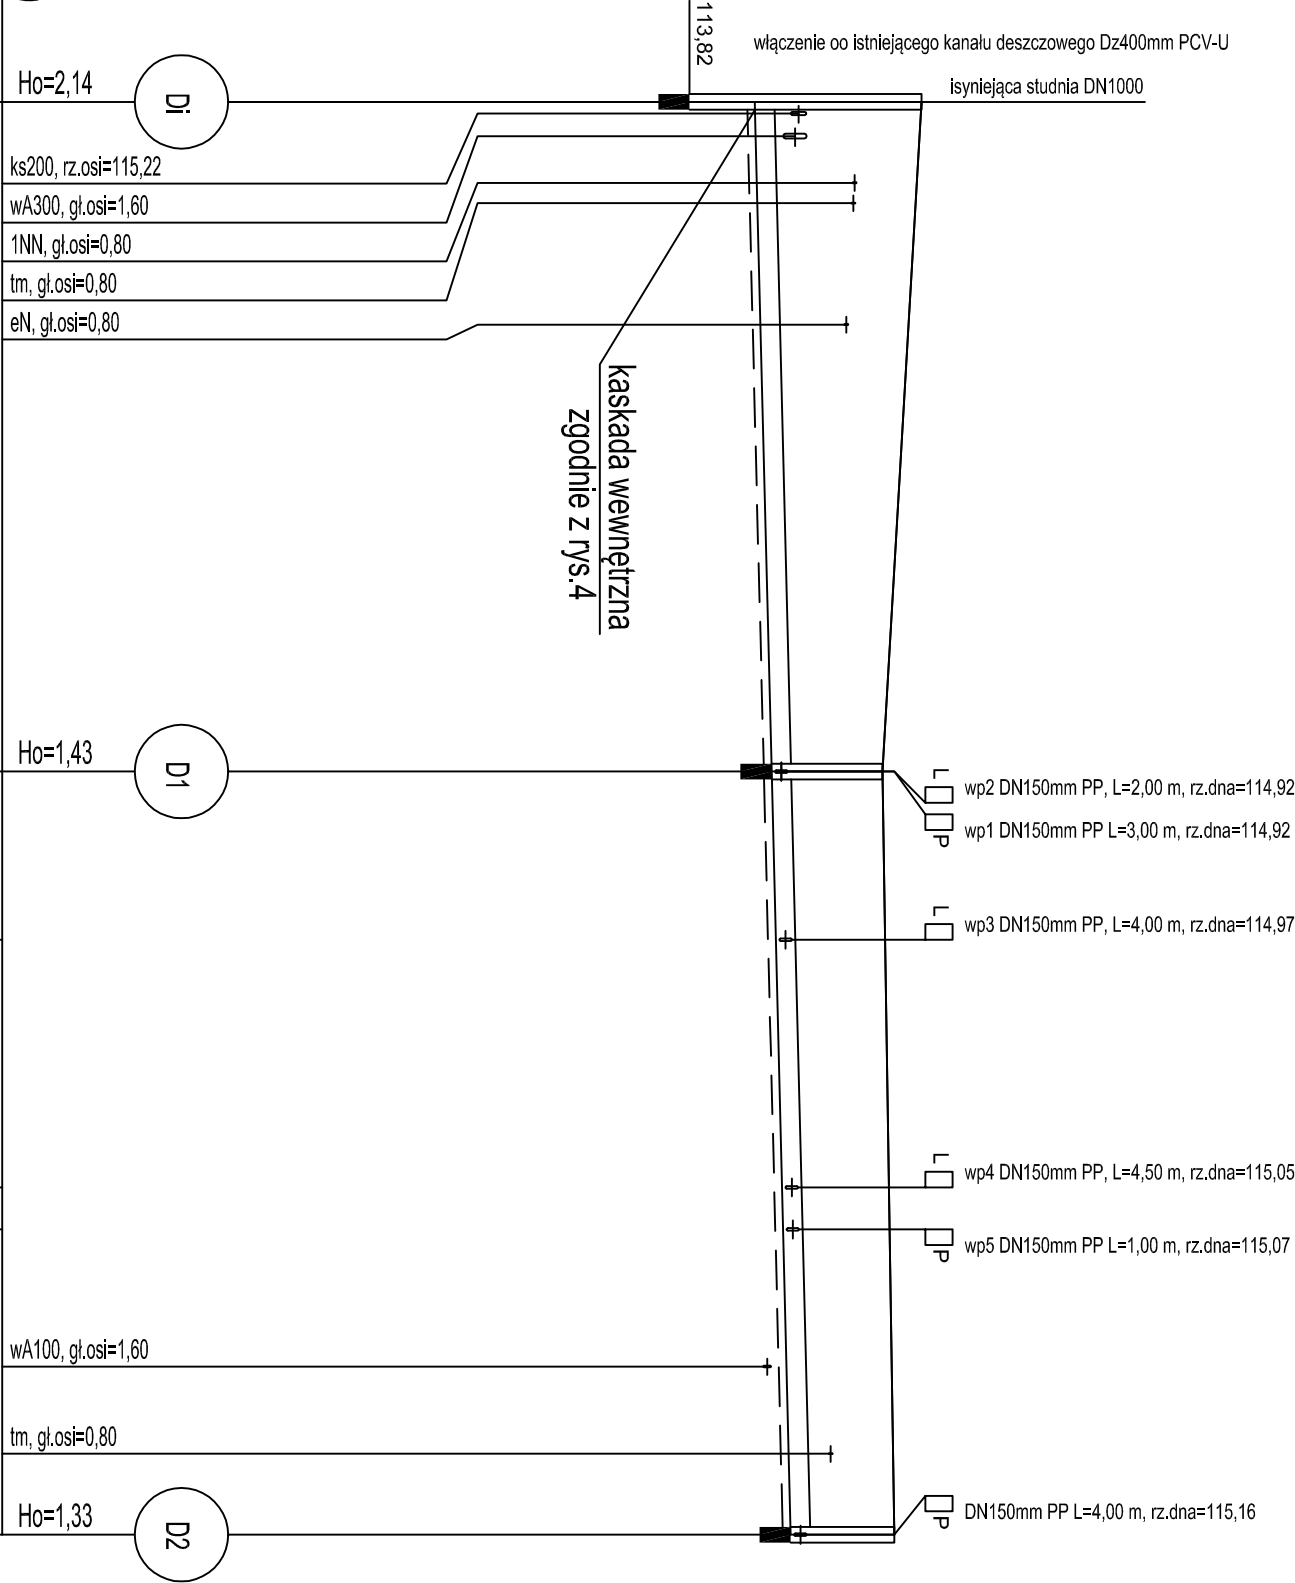

Rzędna istniejącego terenu	116,80	116,80	116,30	116,33	116,38	116,39	116,45
Rzędna dna proj. kanału	114,66	114,88	114,93	115,01	115,02		115,12
Długość odcinka	43,00	10,80	15,90	2,70	19,60	0,00	
Proj. spadek kanału, odległość	L=92,00						
Proj. średnica nominalna, materiał	Dz250mm PP						
Nawierzchnia	asfalt						
Hektometr i odległości	5,20	14,30	43,00	53,80	69,70	72,40	81,20
					86,80	92,00	

				"Cowogaz"			
PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH							
NIP 618-002-46-71		62-800 Kalisz		ul. Serbinowska 1a		tel./fax: 62 7643-159	
STADIUM	Projekt budowlany						
TEMAT	Odtworzenie ul. Ceglanej						
OBIEKT	Profil podłużny kanału deszczowego DN250mm PP						
ADRES	m. Kalisz, ul. Ceglana, działka nr 60 oraz 137 obręb Czażki						
PROJEKTANT	mgr inż. K. Biernacki		nr upr.		BN-10.9/69/82		SKALA NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. Licznerski		nr upr.		NB/U/7342/40/98		
			1:100/100		2.		