



odcinek istniejący odcinek przebudowywany

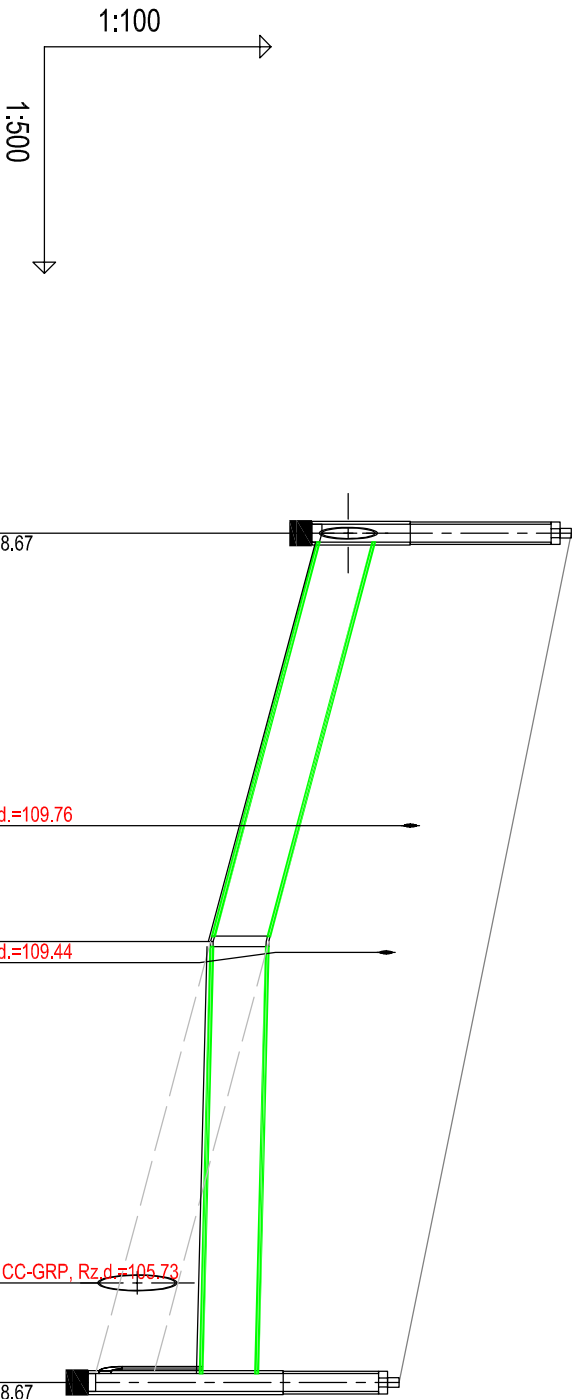

OZNACZENIE PROFILU:		KS700		100.00 m n.p.m.	
POZIOM PORÓWNAWCZY		studnia		Proj. włączenie do kanału DN700, Rz.d.=108.67	
RZĘDNA TERENU ISTN.		111.97		110.87	109.69
RZĘDNA DNA KANAŁU		108.67			107.09
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		3.30	3.54	3.64	2.84
SPADKI, DŁUGOŚCI		5.3%	27.0m	0.5%	29.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN700 CC-GRP L=56.0m				
ODLEGŁOŚCI	0.0	27.0	27.0	29.0	56.0
HEKTOMETRY	S11	Z4			S1
		0			

<div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH</div></div><div><div>62-800 Kallisz ul. Serbinowska 1a Tel. (62) 764-31-59 emcilit: cowo@kallisz.wp.pl NIP 618-002-46-71</div><div>Remont ul. Stawiszyskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Ronda Władysława J.Świrskiego</div><div>Przebudowa komory podłączającej Ø1000 mm. Przebudowa kolektora deszczowego Ø800 mm.</div><div>Budowa przykanalików i przełączeń kanalizacji deszczowej Dz200/160 mm</div><div>PROFIL PODŁUŻNY KOLEKTORA SANITARNEGO - KS-1</div><div>Kallisz ul. Stawiszyska</div><div>mgr inż. Krzysztof Biernacki</div><div>BN-10.9/69/82</div><div>NBIU/7342/37/98</div><div>mgr inż. Marek Licznerski</div><div>NBIU/7342/40/98</div><div>SKALA</div><div>1:100/500.</div><div>NR RYS.</div><div>5</div></div></div>					
TEMAT					STADIUM
OBIEKT					PB
NAZWA RYSUNKU					DATA
ADRES INWESTYCJI					2017.08
PROJEKTANT					
SPRAWDZAJĄCY					