

Projektowanie Instalacji Elektrycznych **Maria Ślusarek**


Projektował :	mgr inż. Grzegorz Ślusarek	UAN 7342-119/94 spec. inst.-inż.
Asystent projektanta :	mgr inż. Mikołaj Ślusarek	

Stadium :	Data :
P.B.	05.2016

Obiekt :
Połączenie ulicy Hanki Sawickiej z ulicą Dobrzecką w Kaliszu
Adres :
obręb: Dobrzec ul. Hanki Sawickiej ul. Dobrzecka 62-800 Kalisz
Inwestor :
Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43 62-800 Kalisz

Rysunek :
Plan zagospodarowania terenu Przebudowa istn. linii kablowej SN 15 kV relacji GPZ Kalisz Dobrzec - Pleszew i istn. linii kablowych nN obw. 9 ze stacji 10362.
Nr warunków :
R/16/016702
Skala :
1 : 500
Nr rys. :
1

IE

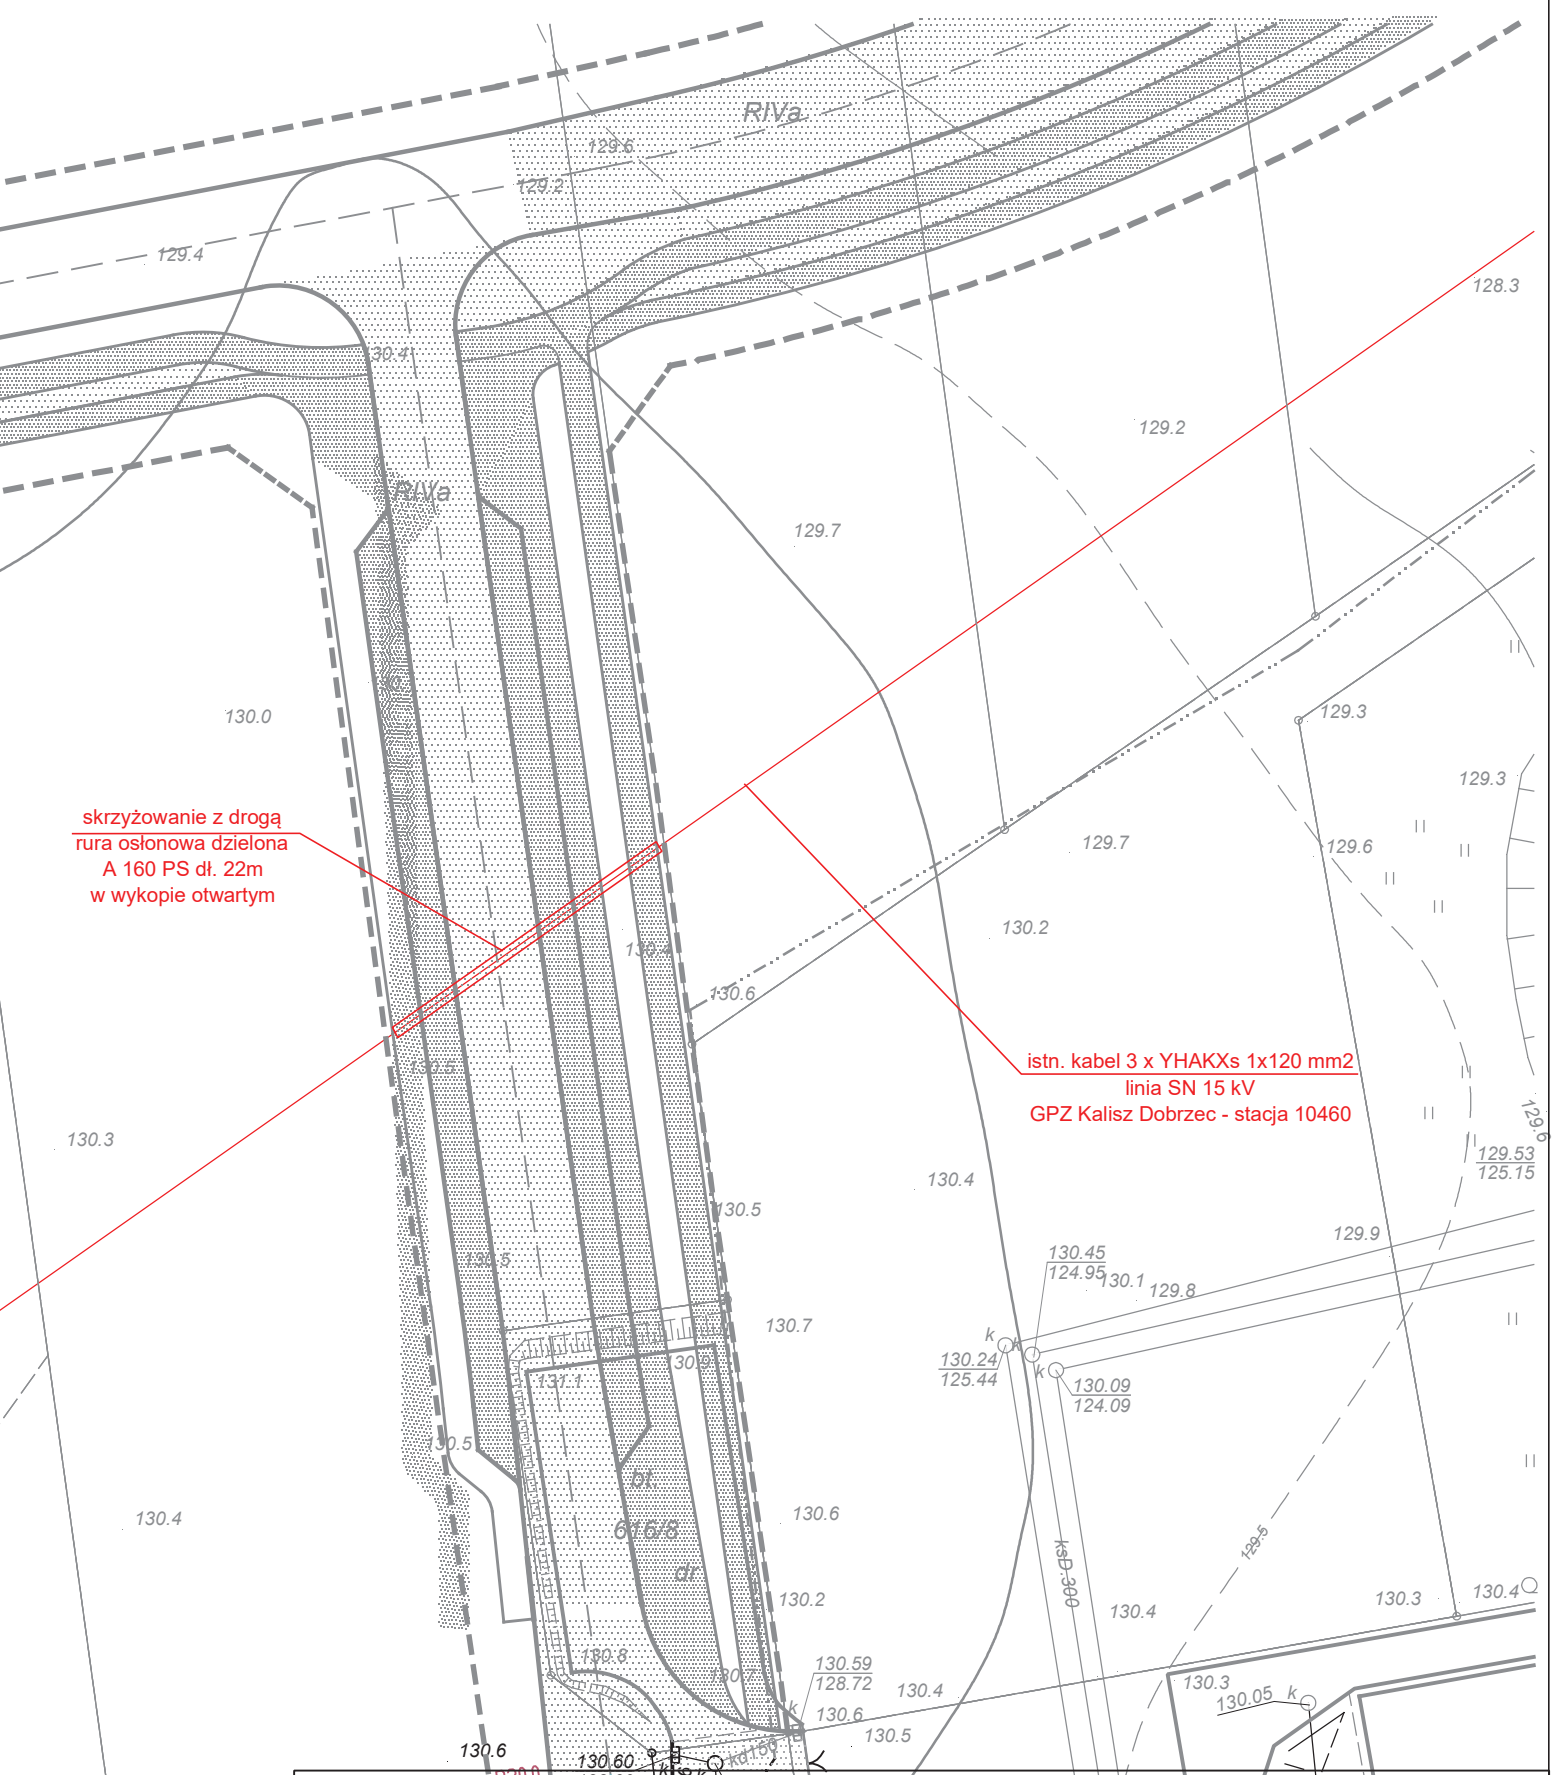


skrzyżowanie z drogą
rura osłonowa dzielona
A 160 PS dł. 22m
w wykopie otwartym

istn. kabel 3 x YHAKXs 1x120 mm²
linia SN 15 kV
GPZ Kalisz Dobrzec - stacja 10460

Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek				Obiekt : Połączenie ulicy Hanki Sawickiej z ulicą Dobrzecką w Kaliszu		Rysunek : Plan zagospodarowania terenu Przebudowa istn. linii kablowej SN 15 kV relacji GPZ Kalisz Dobrzec - stacja 10460.		IE	
Projektował : mgr inż. Grzegorz Ślusarek		UAN 7342-119/94 spec. inst.-inż.		Adres : obręb: Dobrzec ul. Hanki Sawickiej ul. Dobrzecka 62-800 Kalisz					
Asystent projektanta : mgr inż. Mikołaj Ślusarek									
Stadium : P.B.		Data : 05.2016		Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43 62-800 Kalisz		Nr warunków : R/16/016702		Skala : 1 : 500	Nr rys. : 2

120 mm²
kabel nr 10306

2
10306

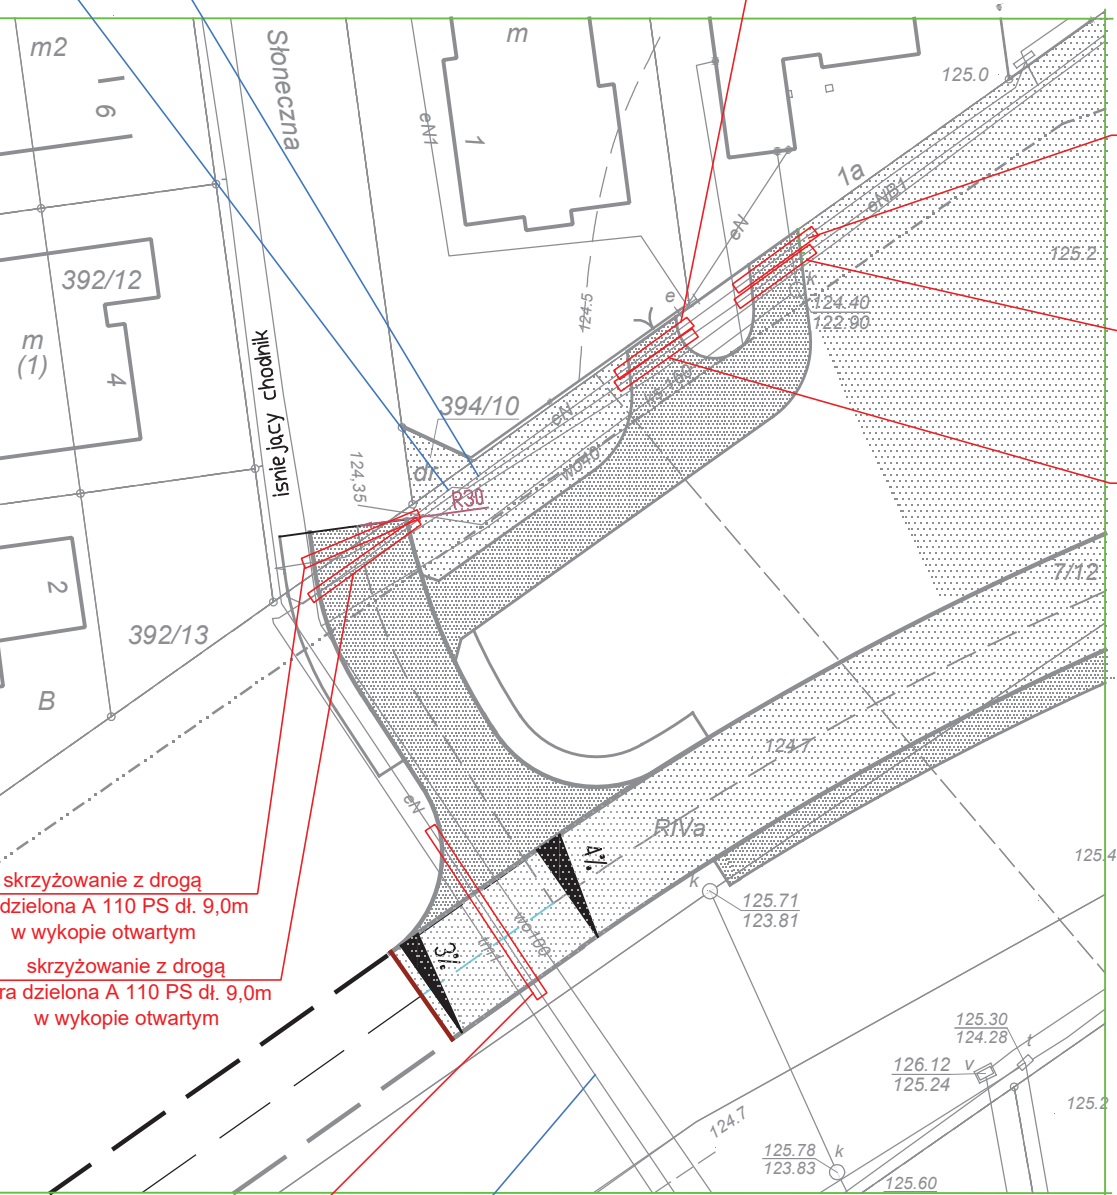

skrzyżowanie z drogą
dzielona A 110 PS dł. 9,0m
w wykopie otwartym

skrzyżowanie z drogą
dzielona A 110 PS dł. 9,0m
w wykopie otwartym

skrzyżowanie z drogą
dzielona A 110 PS dł. 14,0m
w wykopie otwartym

istn. linie kablowe YAKY 4x120 mm²
obwód 9, stacja transformatorowa nr 10306

skrzyżowanie z wjazdem
rura dzielona A 110 PS dł. 6,0m
w wykopie otwartym

skrzyżowanie z wjazdem
rura dzielona A 110 PS dł. 6,5m
w wykopie otwartym

skrzyżowanie z wjazdem
rura dzielona A 110 PS dł. 6,5m
w wykopie otwartym

skrzyżowanie z wjazdem
rura dzielona A 110 PS dł. 6,5m
w wykopie otwartym

Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek				Objekt : Sieć elektroenergetyczna ENERGA-OPERATOR S.A.		Rysunek : Plan zagospodarowania terenu Przebudowa istn. linii kablowych nN ze stacji transformatorowej nr 10306, obwód nr 9.		IE
Projektował :	mgr inż. Grzegorz Ślusarek	UAN 7342-119/94 spec. inst.-inż.	GP	Adres : obręb: Dobrzec dz. nr 616/8 ul. Dobrzecka 62-800 Kalisz				
Asystent projektanta :	mgr inż. Mikołaj Ślusarek							
Stadium : P.B.		Data : 05.2016		Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43 62-800 Kalisz		Nr warunków : R/16/016702	Skala : 1 : 500	Nr rys. : 3