

62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:
tel.: 62 760 80 00


Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



AB 795



CZŁONEK:
IZBY GOSPODARCHEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu


IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 11.08.2017 roku
wynosi 117.000.000 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

ET/T-420/343/17

Kalisz, dnia 02.11.2017r.

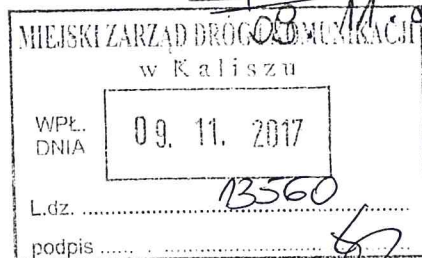

**Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu**

ul. Złota 43

62-800 Kalisz

p. J. Rubes
10.11.2017r.

Dotyczy: przebudowy ul. Lotniczej i ul. Kwiatowej.

W odpowiedzi na pismo nr WI.49.46.2017 informujemy, że w ramach inwestycji związanej z uporządkowaniem odwodnienia ulicy Lotniczej, Zacisze i Kwiatowej na chwilę obecną uksztaltowanie terenu oraz istniejący system odwodnienia ulic w tym rejonie miasta nie rozwiąże docelowo problemu podtopień i nie spełni oczekiwań właścicieli przyległych nieruchomości.

W związku z powyższym ze względu na zły stan techniczny istniejących kanałów deszczowych oraz powstały problem podtopień na skrzyżowaniu ul. Zacisze i ul. Lotniczej (stojąca przez większość roku woda opadowa na ul. Lotniczej) wymagana jest budowa nowych odcinków kanałów deszczowych w w/w ulicach z włączeniem do kanału deszczowego w ul. Pułaskiego o średnicy Ø 300 (materiał – beton) i kanału ogólnospławnego w ul. Ułańskiej o średnicy Ø 1000 (materiał – beton). Średnice kanałów dostosować do wielkości odwadnianej zlewni.

Zlewnie ul. Kwiatowej przewidzieć do istniejącego kanału deszczowego o średnicy Ø 800 (materiał – PCV) w ul. Częstochowskiej poprzez budowę nowego kanału deszczowego.

Istniejące kanały w ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej z uwagi na zły stan techniczny należy trwale zlikwidować a istniejące obecnie funkcjonujące odpływy z nieruchomości przełączyć na nowy kanał deszczowy.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny wszystkich istniejących wpustów deszczowych z przykanalikami wymagana jest ich wymiana na nowe.

Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględną szczelność. Przewidzieć wpusty osadzone na studni osadnikowej betonowej Ø500 lub PVC o średnicy min. Ø425, prostokątne na zawiasach bez rygla. Ilość i rozstaw wpustów dostosować do obliczeń hydraulicznych płynącej strugi wody w rynsztoku oraz wielkości zlewni. W ciągu przebudowywanej ulicy należy zastosować włazy kanalizacyjne o obciążeniu min. D-400 o średnicy 680 mm z wypełnieniem betonowym typu BEGU. Włazy te muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy wjazdu.

Istniejące włazy kanalizacyjne spełniające wyżej opisane kryteria nie wymagają wymiany, należy je jedynie zabudować zgodnie z poziomem modernizowanej ulicy. Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą

w Kaliszu po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie, wpusty),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie modernizowanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Skrzynki od zasuw oraz włazy należy dostosować do poziomu projektowanej ulicy.

Odprowadzenie ścieków deszczowych należy poprzedzić decyzją Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu zezwalającą na włączenie wraz z uzgodnieniem odnośnie ilości ścieków i składu zanieczyszczeń oraz uzyskania bądź ewentualnej weryfikacji pozwolenia wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego.

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016r. poz.1440 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia „dotychczasowej funkcjonalności” urządzeń na własny koszt.

Na powyższe należy opracować dokumentację budowlaną branży sanitarnej i uzgodnić ją w PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

