



62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:
tel.: 62 760 80 00

Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



CZŁONEK:
IZBY GOSPODARCZEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 11.08.2017 roku
wynosi 117.000.000 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KALISZU

ET/T-420/036/18

Kalisz, dnia 28.02.2018 r.

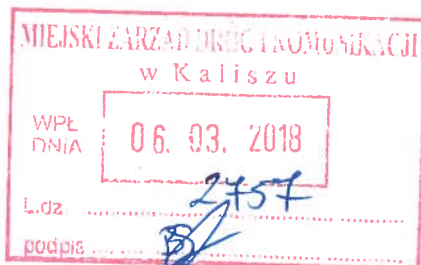

p. J. Zubas
97.03.2018 r.
60318
**Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu**
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Dotyczy: Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy
Zdrojowej w Kaliszu (osiedle Rypinek).

W odpowiedzi na pismo nr WI.49.1.2018 z dnia 31.01.2018r informujemy, że w ulicy Zdrojowej należy przewidzieć budowę kanału deszczowego o średnicy odpowiadającej zdolności przejęcia wód opadowych z odwadnianej zlewni. Projektowaną kanalizację deszczową będzie można włączyć do istniejącego kanału deszczowego Ø 200 mm (materiał – PVC) w ul. Wielkiej po przeliczeniu jego przepustowości pod kątem przyjęcia dodatkowej ilości wód opadowych.

Odprowadzenie wód opadowych należy poprzedzić decyzją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kaliszu zezwalającą na włączenie wraz z uzgodnieniem odnośnie ilości ścieków i składu zanieczyszczeń oraz uzyskania bądź ewentualnej weryfikacji pozwolenia wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego.

Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględną szczelność. Przewidzieć wpusty osadzone na studni osadnikowej betonowej Ø500 lub PVC o średnicy min. Ø425, prostokątne na zawiasach bez rygla. Ilość i rozstaw wpustów dostosować do obliczeń hydraulicznych płynącej strugi wody w rynsztoku oraz wielkości zlewni.

Skrzynki od zasuw, włazy oraz wpusty kanalizacyjne należy dostosować do poziomu remontowanej nawierzchni na koszt inwestora,

Przy montażu krawężników nie zabudowywać istniejących włazów studni kanalizacyjnych oraz skrzynek od zasuw.

W ciągu budowanej ulicy należy zastosować włazy kanalizacyjne o obciążeniu min. D-400 o średnicy 680 mm z wypełnieniem betonowym typu BEGU. Włazy te muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy wjazdu.

Istniejące włazy kanalizacyjne spełniające wyżej opisane kryteria nie wymagają wymiany, należy je jedynie zabudować zgodnie z poziomem modernizowanej ulicy. Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

Op

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie, wpusty),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie rozbudowywanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Jednocześnie informujemy, że Wytyczne techniczne dotyczące projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej zawarte są ponadto w „Wytycznych projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. Powyższe dostępne jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.wodociagi-kalisz.pl).

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016r. poz.1440 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia „dotychczasowej funkcjonalności” urządzeń na własny koszt. Na powyższe należy opracować dokumentację budowlaną branży sanitarnej i uzgodnić ją w PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji

Małgorzata Lisiecka



62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:
tel.: 62 760 80 00

Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



AB 795



CZŁONEK:
IZBY GOSPODARCZEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu


IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 11.08.2017 roku
wynosi 117.000.000 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KALISZU

ET/T-420/77/18

Kalisz, dnia 27.03.2018 r.

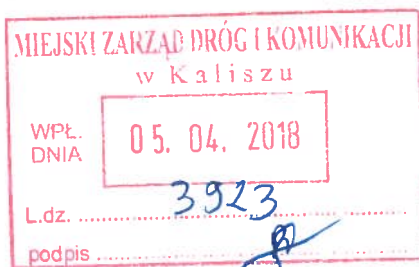

**Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu**

ul. Złota 43

62-800 Kalisz

Dotyczy: Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy
Zdrojowej w Kaliszu (osiedle Rypinek).

W odpowiedzi na pismo nr WI.443.3.1.2018 z dnia 15.03.2018r informujemy, że akceptujemy zaproponowane rozwiązanie rozdzielania na dwie zlewnie odprowadzenie wód opadowych z ul. Zdrojowej (t.j. do kanałów deszczowych o średnicy Ø 200 mm (materiał – PVC) w ul. Wielkiej i Ø 250 mm (materiał – PVC) w ul. Chłodnej). Dobór średnic projektowanego kanału deszczowego leży w gestii projektanta przedmiotowego opracowania.

Pozostałe warunki techniczne odwodnienia ul. Zdrojowej (nr ET/T-420/036/18) z dnia 28.02.2018 r. pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji

Małgorzata Lisiecka