

# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a

Centrala: tel.: 62 760 80 00  
Sekretariat: tel.: 62 760 80 11  
fax: 62 760 80 49

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl  
www.wodociagi-kalisz.pl

Pogotowie wod.

tel.: 994

ET/T-420/II/03a/2020

Kalisz, dn. 15.04.2020 r.

*J. Poduchala*  
*20.04.2020*

**Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Kaliszu  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz**

*p. J. Tomankiewicz*  
*p. K. Grehor*

Dotyczy: planu sytuacyjnego na budowę odcinka ulicy Pogodnej – etap III.

*20.04.2020 r.*

W nawiązaniu do ustaleń dodatkowych, przedsiębiorstwo odstępuje od wymogu przełożenia sieci wodociągowej na omawianym odcinku w ul. Pogodnej.

Pozostała treść pisma ET/T-420/II/03/2020 z dnia 06.04.2020 r. pozostaje bez zmian.


**Z-ca Dyrektora  
ds. Eksploatacji**

*Małgorzata Lisiecka*

*7. WYKONANIE Z Oryginału*  
*dn. 23.04.2020*



ET/T-420/II/03/2020

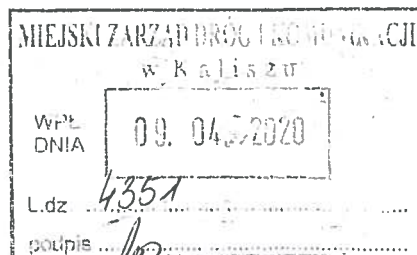

Kalisz, dn. 06.04.2020 r.

Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Kaliszu  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz

Dotyczy: planu sytuacyjnego na budowę odcinka ulicy Pogodnej – etap III.

W odpowiedzi na pismo WI.45.453.24.2020 z dnia 27.02.2020 r. i przedstawionego planu sytuacyjnego budowy odcinka ulicy Pogodnej - etap III informujemy, że:

- w zakresie objętym opracowaniem przebiega czynna miejska sieć wodociągowa będąca na majątku i konserwacji PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu;
- skrzynki od zasuw, dostosować do poziomu remontowanej nawierzchni na koszt inwestora;
- ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przyłączami i urządzeniami wodociągowymi usuwane będą na koszt inwestora przedmiotowego zadania.

Jednocześnie zaznaczamy, że projektowana jeźdnia (odcinek A-B na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej) koliduje z istniejącą czynną siecią wodociągową.

W związku z powyższym należy dokonać przełożenia sieci wodociągowej na przedmiotowym odcinku (A-B) poza obręb projektowanej ulicy.

Parametry techniczne projektowanego wodociągu:

- średnica rurociągu Dz 225 mm (materiał – PE);
- rura trójwarstwowa TS materiał PE100/RC/XSC50;
- zastosować zasuwę typu E1 firmy Hawle lub AVK.

„Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.wodociagi-kalisz.pl).

**Rozwiązanie projektowe przebudowy wodociągu ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami należy złożyć do ostatecznej akceptacji w PWiK Sp. z o.o. (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę).**

Wystawienie protokołu odbioru wymaga potwierdzenia przez PWiK prawidłowości zabudowy i sprawności wyregulowanych urządzeń wod.-kan.

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia poprzedniego stanu urządzeń na własny koszt.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wodociągowych prowadzić pod ścisłym nadzorem PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Obsługa Techniczna

Aldona Gwizdek

Dyrektor ds. Eksploatacji  
PROKURENT

Artur Mielczarek