



Przekrój poprzeczny wykopu

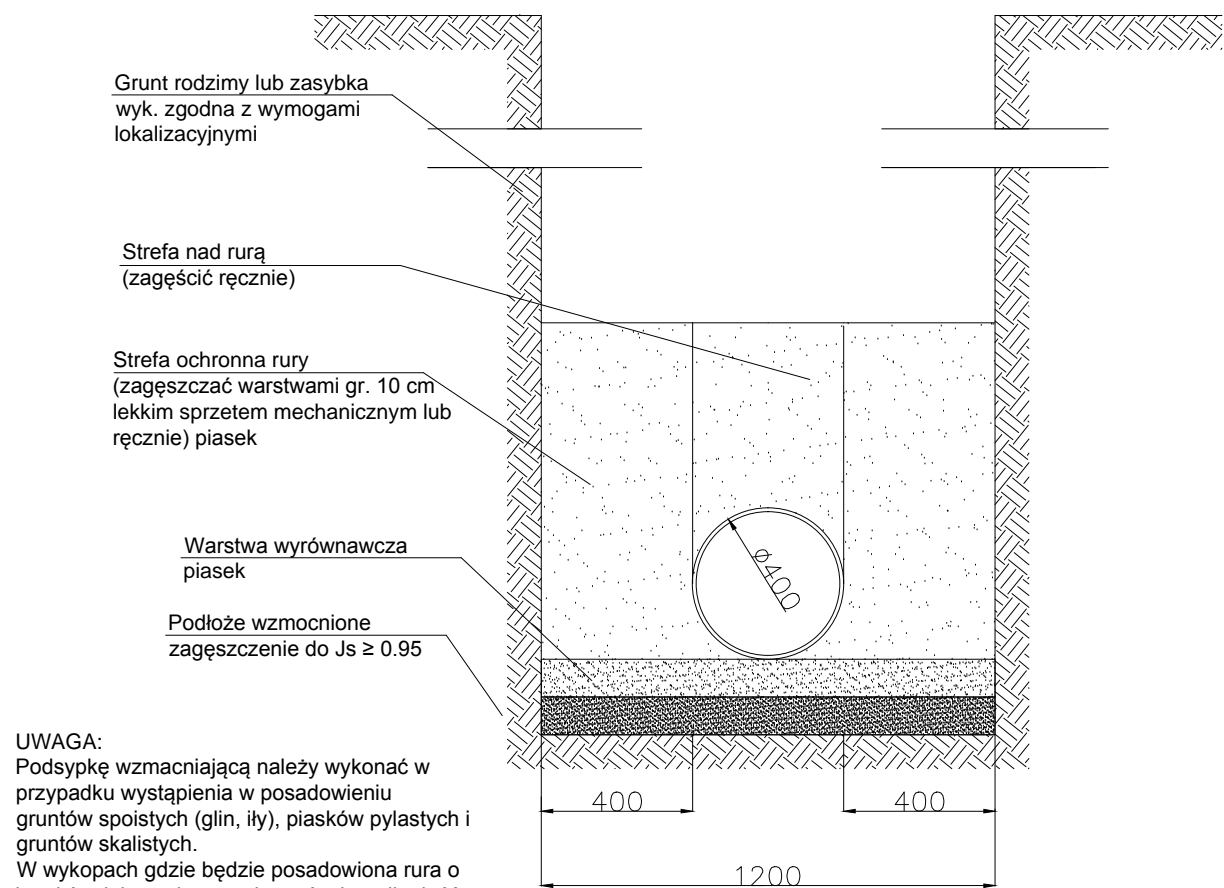

UWAGA:
Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu gruntów spoistych (glin, iły), piasków pylistych i gruntów skalistych.
W wykopach gdzie będzie posadowiona rura o innej średnicy należy zachować min. odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej jego strony co najmniej 0,4m. Minimalna szerokość wykopu 0,9 m.

Włączenie do istniejącej studni

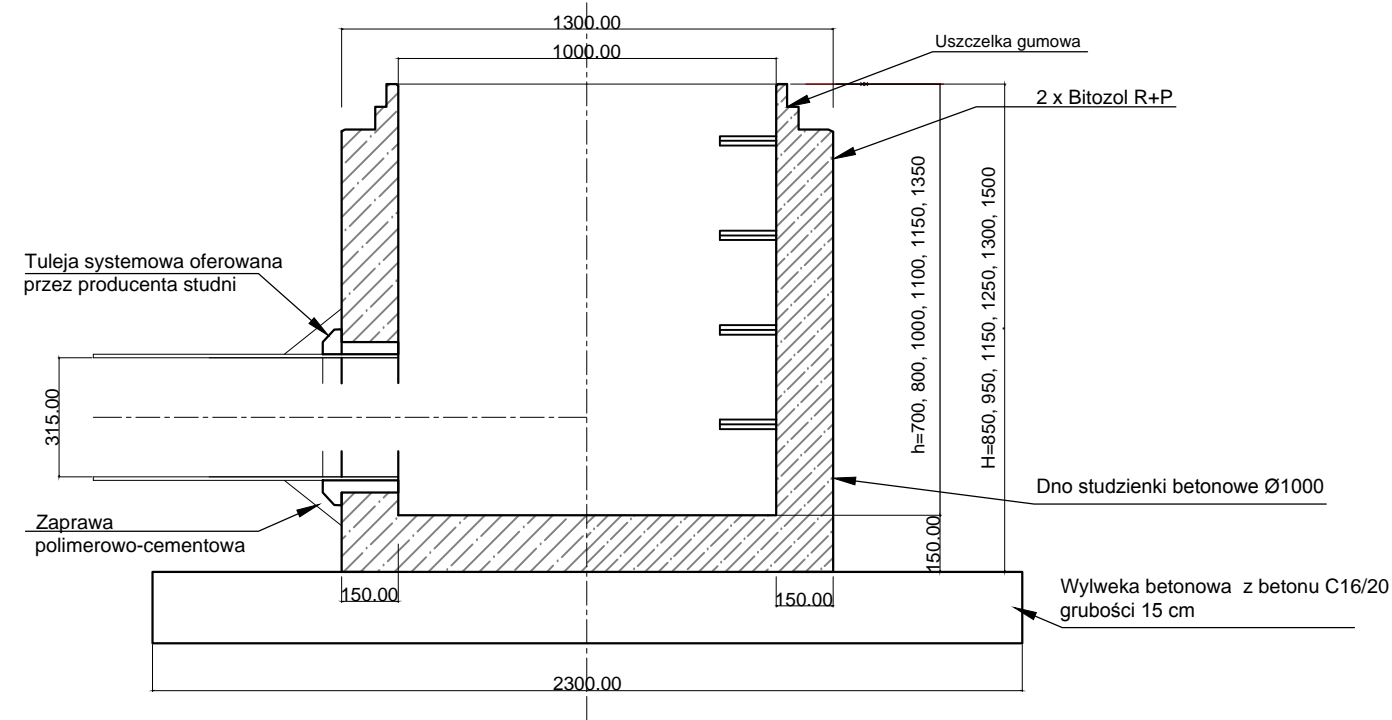

Wykonawca		Zamawiający			
<div><p>Espeja biuro projektowe ulica Górnoślaska 8/13 62-800 Kalisz</p></div>		<div><p>Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ul. Złota 43 62-800 Kalisz</p></div>			
Data opracowania 02.2017	Tytuł zadania:	Rozbudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ul. Szewskiej w Kaliszu			
	Stadium	Projekt Wykonawczy			
Skala 1:20	Tytuł rysunku	Szczegół konstrukcyjny- przekrój przez wykop/włączenie do istniejącej studni			
Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr Rys 5.4
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Monika Żurawska	WKP/0273/PWOS/06		
	Sprawdzający	mgr inż. Zbigniew Janaszczyk	20/75		
	Opracował	inż. Michał Suchecki	-		