



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a

Centrala: tel.: 62 760 80 00
Sekretariat: tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49


e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
www.wodociagi-kalisz.pl

Pogotowie wod.-kan.

tel.: 994

ET/T-420/II/027/2019

Kalisz, dn. 23.09.2019 r.

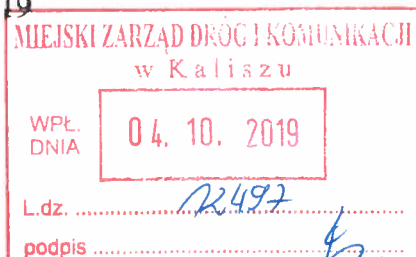

**Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu**
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

K. Galecki
J. Tomaszewski
04.10.2019

Dotyczy: planu sytuacyjnego na przebudowę ul. Kołobrzeskiej w Kaliszu
- na odcinku od ul. Nałęczowskiej do granicy miasta.

W odpowiedzi na pismo WI.45.73.2019 z dnia 21.08.2019 r. i przedstawionego planu sytuacyjnego przebudowy odcinka ul. Kołobrzeskiej w Kaliszu informujemy, że:

- włączenie przykanalików od wpustów kanalizacyjnych do kanału deszczowego o średnicy Ø 315 mm (materiał – PVC) należy wykonać za pomocą kształtek siodłowych (np. systemu FUNKE), bez naruszenia światła kanału,
- włączenie przykanalików od wpustów kanalizacyjnych do istniejących studni rewizyjnych o średnicy Ø 600 mm (materiał – Tegra) należy wykonać za pomocą wkładki „in situ”,
- skrzynki od zasuw, włazy oraz wpusty kanalizacyjne należy dostosować do poziomu przebudowywanej nawierzchni na koszt inwestora, w oparciu o „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.wodociagi-kalisz.pl),
- przy montażu krawężników nie zabudowywać istniejących włazów studni kanalizacyjnych oraz skrzynek od zasuw,
- ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przyłączami i urządzeniami wod-kan usuwane będą na koszt inwestora przedmiotowego zadania.

Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie rozbudowywanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Wystawienie protokołu odbioru wymaga potwierdzenia przez PWiK prawidłowości zabudowy i sprawności wyregulowanych urządzeń wod-kan.

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia poprzedniego stanu urządzeń na własny koszt.

W obrębie planowanej inwestycji wyszczególniamy na załączniku graficznym infrastrukturę wodno – kanalizacyjną będącą na majątku PWiK Sp. z o. o:

- kanał sanitarny o średnicy Ø 200 (materiał – PVC-U);
- sieć wodociągowa o średnicy Ø 160 (materiał - PVC);
- przyłącza wodno – kanalizacyjne do przyległych posesji;

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod ścisłym nadzorem PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Obsługa Techniczna

Aldona Owczarek

Członek:
Izby Gospodarczej
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33
KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań
-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

[Signature]
Pracownia Eksploatacji
ROKUMENT
Andrzej Mielczarek

Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 28.06.2018 roku
wynosi 117.720.000 zł

