


ul. Poznańska

ul. Korczak

- istn. kabel SN 3xYHdAKXs 1x120 GPZ DBC-10273
- proj. kabel SN 3xXRUHAKXs 1x120 GPZ DBC-10273
- proj. kabel ośw. YAKXS 4x25
- istn. linia napowietrzna nN 10273/3 + ośw.
- proj. kabel SN 3xXRUHAKXs 1x120 10307-10203
- istn. kabel SN 3xYHdAKXs 1x120 10307-10203
- istn. kabel SN 3xYHdAKXs 1x120 10307-10066
- proj. kabel SN 3xXRUHAKXs 1x120 10307-10066
- istn. kabel SN HAKFIA 3x120 10307-10203

LEGENDA:

- - - - - proj. kabel SN
- - - - - proj. mufa kablowa SN
- - - - - istn. kabel SN
- - - - - istn. kabel SN do demontażu
- - - - - proj. kabel nN
- - - - - proj. mufa kablowa nN
- - - - - istn. kabel nN
- - - - - istn. kabel nN do demontażu / przełożenia
- - - - - proj. latarnia oświetleniowa
- - - - - proj. kabel oświetleniowy
- - - - - istn. kabel ośw. wspólnoty mieszkaniowej
- - - - - istn. oprawa oświetleniowa do demontażu
- - - - - istn. latarnia parkowa / do przełożenia
- - - - - istn. kamera z masztem do przełożenia
- - - - - istn. goła napowietrzna linia nN
- - - - - istn. izolowana napowietrzna linia nN

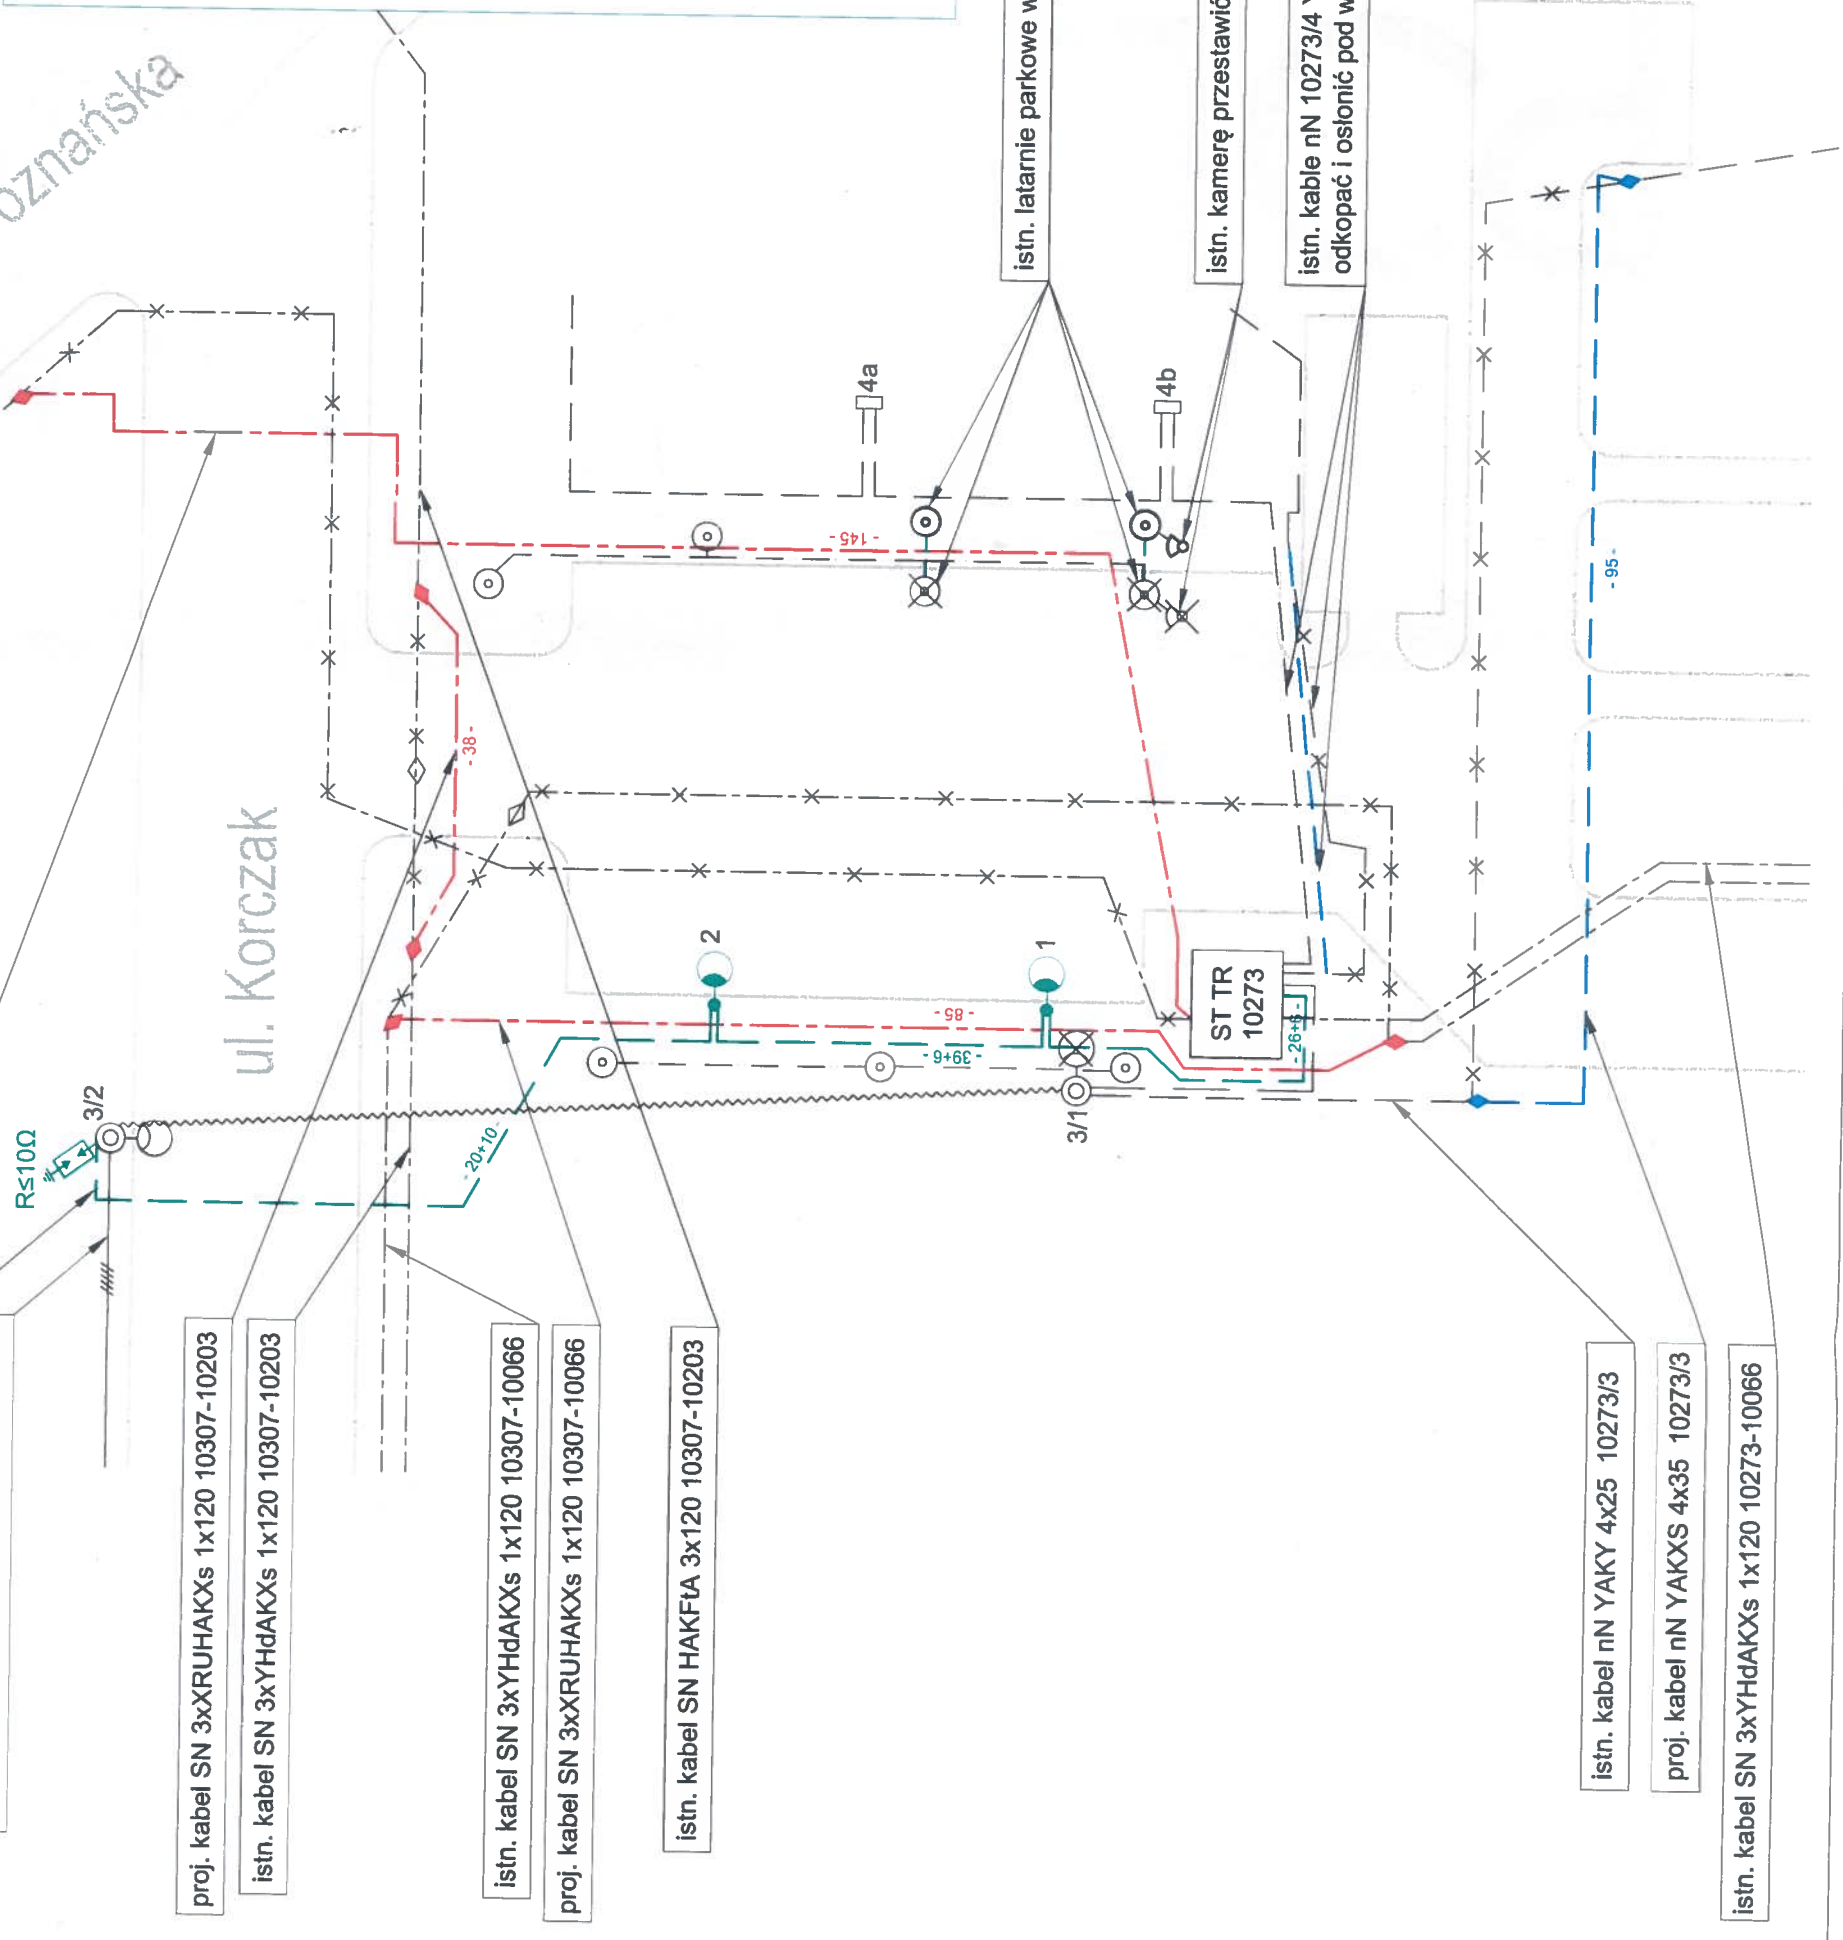

Nazwa rysunku:		Usunięcie kolizji energetycznych nN, SN oraz sieci ośw. w związku z przebudową dojazdu do ul. Korczak 4a, 4b i 6 w Kaliszu - schemat.	
projektant	mgr inż. Józef Buchelt	upr. nr WKP03033/POD/13	Stan: PT BUD-WYK
sprawdzający	inż. Józef Buchelt	upr. nr BN-10.935/62	Stan: ELEKTRYCZNA
nazwa obiektu	elektroenergetyczne linie nN, SN i ośw. ulicznego		
adres obiektu	Kalisz ul. Korczak		
inwestor	Międzyzakładowy Zarząd Drog i Komunikacji		
Data:		Luty 2018	
Nr rys.		03	