

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Zakład w Kaliszu
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 768 56 00, faks 62 764 25 51
sekretariat.kalisz@poznan.psgaz.pl

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I
KOMUNIKACJI W KALISZU**
Ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Kalisz, 25.07.2016

Wasz znak:

Nasz znak: **ZTI-5000-101749/16**

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

Dotyczy: Przebudowa gazociągu w miejscowości Kalisz, ul. Młynarska

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Woj. wielkopolskie, m. Kalisz, ul. Młynarska

W związku z modernizacją ulicy Młynarskiej w Kaliszu, pomiędzy ul. Serbinowską a ul. Polną, podajemy następujące warunki techniczne przebudowy gazociągu DN 200:

1. Istniejący gazociąg n/c stal DN 200, przy ul. Młynarskiej w Kaliszu, należy przebudować zgodnie z załączoną mapą. Nowy odcinek gazociągu należy wybudować z rur PE 100 de 225 SDR 17,6 RC, o długości ok. 150 m. MOP 10 kPa, gaz ziemny grupy E (Gz-50) według PN-C-04753:2011. Nowy odcinek gazociągu n/c PE de 225 należy włączyć w istniejący gazociąg stal DN 200- pkt. A w ul. Serbinowskiej (zasuwa DN 200) i drugostronnie w istniejący gazociąg n/c stal DN 200 – pkt. B w ul. Młynarskiej nr 24.
W przypadku wybudowania dwóch przyłączy (do planowanej galerii handlowej), przed modernizacją ulicy Młynarskiej, należy włączyć je do nowo projektowanego gazociągu PE de 225.
Fragment istniejącego gazociągu od pkt. A do pkt. B (na mapie w załączeniu) należy wyłączyć z eksploatacji. Szczegółowe rozwiązania techniczne (nowa lokalizacja) należy zamieścić w projekcie technicznym.
Do projektu budowlanego należy załączyć technologię włączenia do czynnej sieci gazowej.
2. Roboty na czynnej sieci gazowej musi wykonać Firma posiadająca odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych na czynnych sieciach gazowych należących do PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.
Nadzór nad pracami będzie prowadził przedstawiciel PSG Sp. z o.o. – nadzór płatny, zgodnie z obowiązującym w PSG Sp. z o.o. cennikiem.
3. W oparciu o w/w dane należy opracować Dokumentację projektową, powykonawczą budowy przedmiotowego odcinka sieci gazowej. Wykonawcą dokumentacji musi być osoba posiadająca stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania sieci i instalacji gazowych oraz uprawnienia do projektowania sieci gazowych.
4. Trasę projektowej sieci gazowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez starostę.
5. Dokumentację projektową przebudowy sieci gazowej przekazać do PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Kaliszu, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz.
6. Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora zadania. Wykonawcą sieci gazowej może być osoba zatrudniona w zakładzie koncesjonowanym, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

7. Prace gazoniebezpieczne będą wykonane kosztem i staraniem Zakładu w Kaliszu. Po stronie inwestora jest dostarczenie nieodpłatnie materiałów przyłączeniowych oraz wykonanie prac ziemnych związanych z przełączeniem:

Punkt A (ul. Serbinowska)

- króciec kołnierzowy DN 200 PN 16 – 1 sztuka,
- zasuwa kołnierzowa DN 200 PN wraz z trzpieniem i skrzynką uliczną + śruby, uszczelki – 1 komplet,
- przejście PE/stal kołnierzowe PN 16 – 1 sztuka,
- kołnierz pełny, zaślepiający DN 200 PN 16 – 1 sztuka,

Punkt B (ul. Młynarska)

- fitting do balonowania – 2 sztuki,
- przejście PE/stal kołnierzowe PN 16 – 1 sztuka,
- śruby, uszczelki,
- kołnierz bosi DN 200 PN 16 – 1 sztuka.

8. Przed przystąpieniem do budowy sieci gazowej Wykonawca winien opracować i uzgodnić z PSG Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu Zakład w Kaliszu, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz kartę technologiczną łączenia rur dla przedmiotowego odcinka sieci gazowej.
9. Wykonawca robót po ich zakończeniu, zgłasza do odbioru zakres określony w Dokumentacji projektowej. Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje przedstawiciel PSG Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Kaliszu od Wykonawcy, w obecności Inwestora, w ustalonym wcześniej terminie.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do odbioru końcowego inwentaryzację powykonawczą, która powinna zawierać:

- mapę papierową z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej, potwierdzoną oryginalną pieczęcią przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej wraz ze szkicem geodezyjnym.

- współrzędne sieci gazowej x, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwą województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, działki.

- listę połączeń geodezyjnych punktów pomiarowych lub mapę cyfrową wygenerowaną w formie DXT w układzie 2000, względnie zeskanowany szkic wersji papierowej.

Wykonawca robót odpowiada za wykonanie ich zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi rozporządzeniami i normami technicznymi. Odpowiedzialność projektanta z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasa z chwilą wygaśnięcia rękojmi wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową.


10. Jeśli w ciągu dwóch lat od daty wydania warunków Inwestor nie przystąpi do przebudowy sieci gazowej, niniejsze Warunki techniczne tracą ważność.

Wersja nr 1 warunków technicznych przebudowy sieci gazowej nr ZTI-5000-101749/16 traci ważność

Kierownik
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Przemysław Hozakowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dz. Technicznych Zakładu w Kaliszu

Maria Gębka

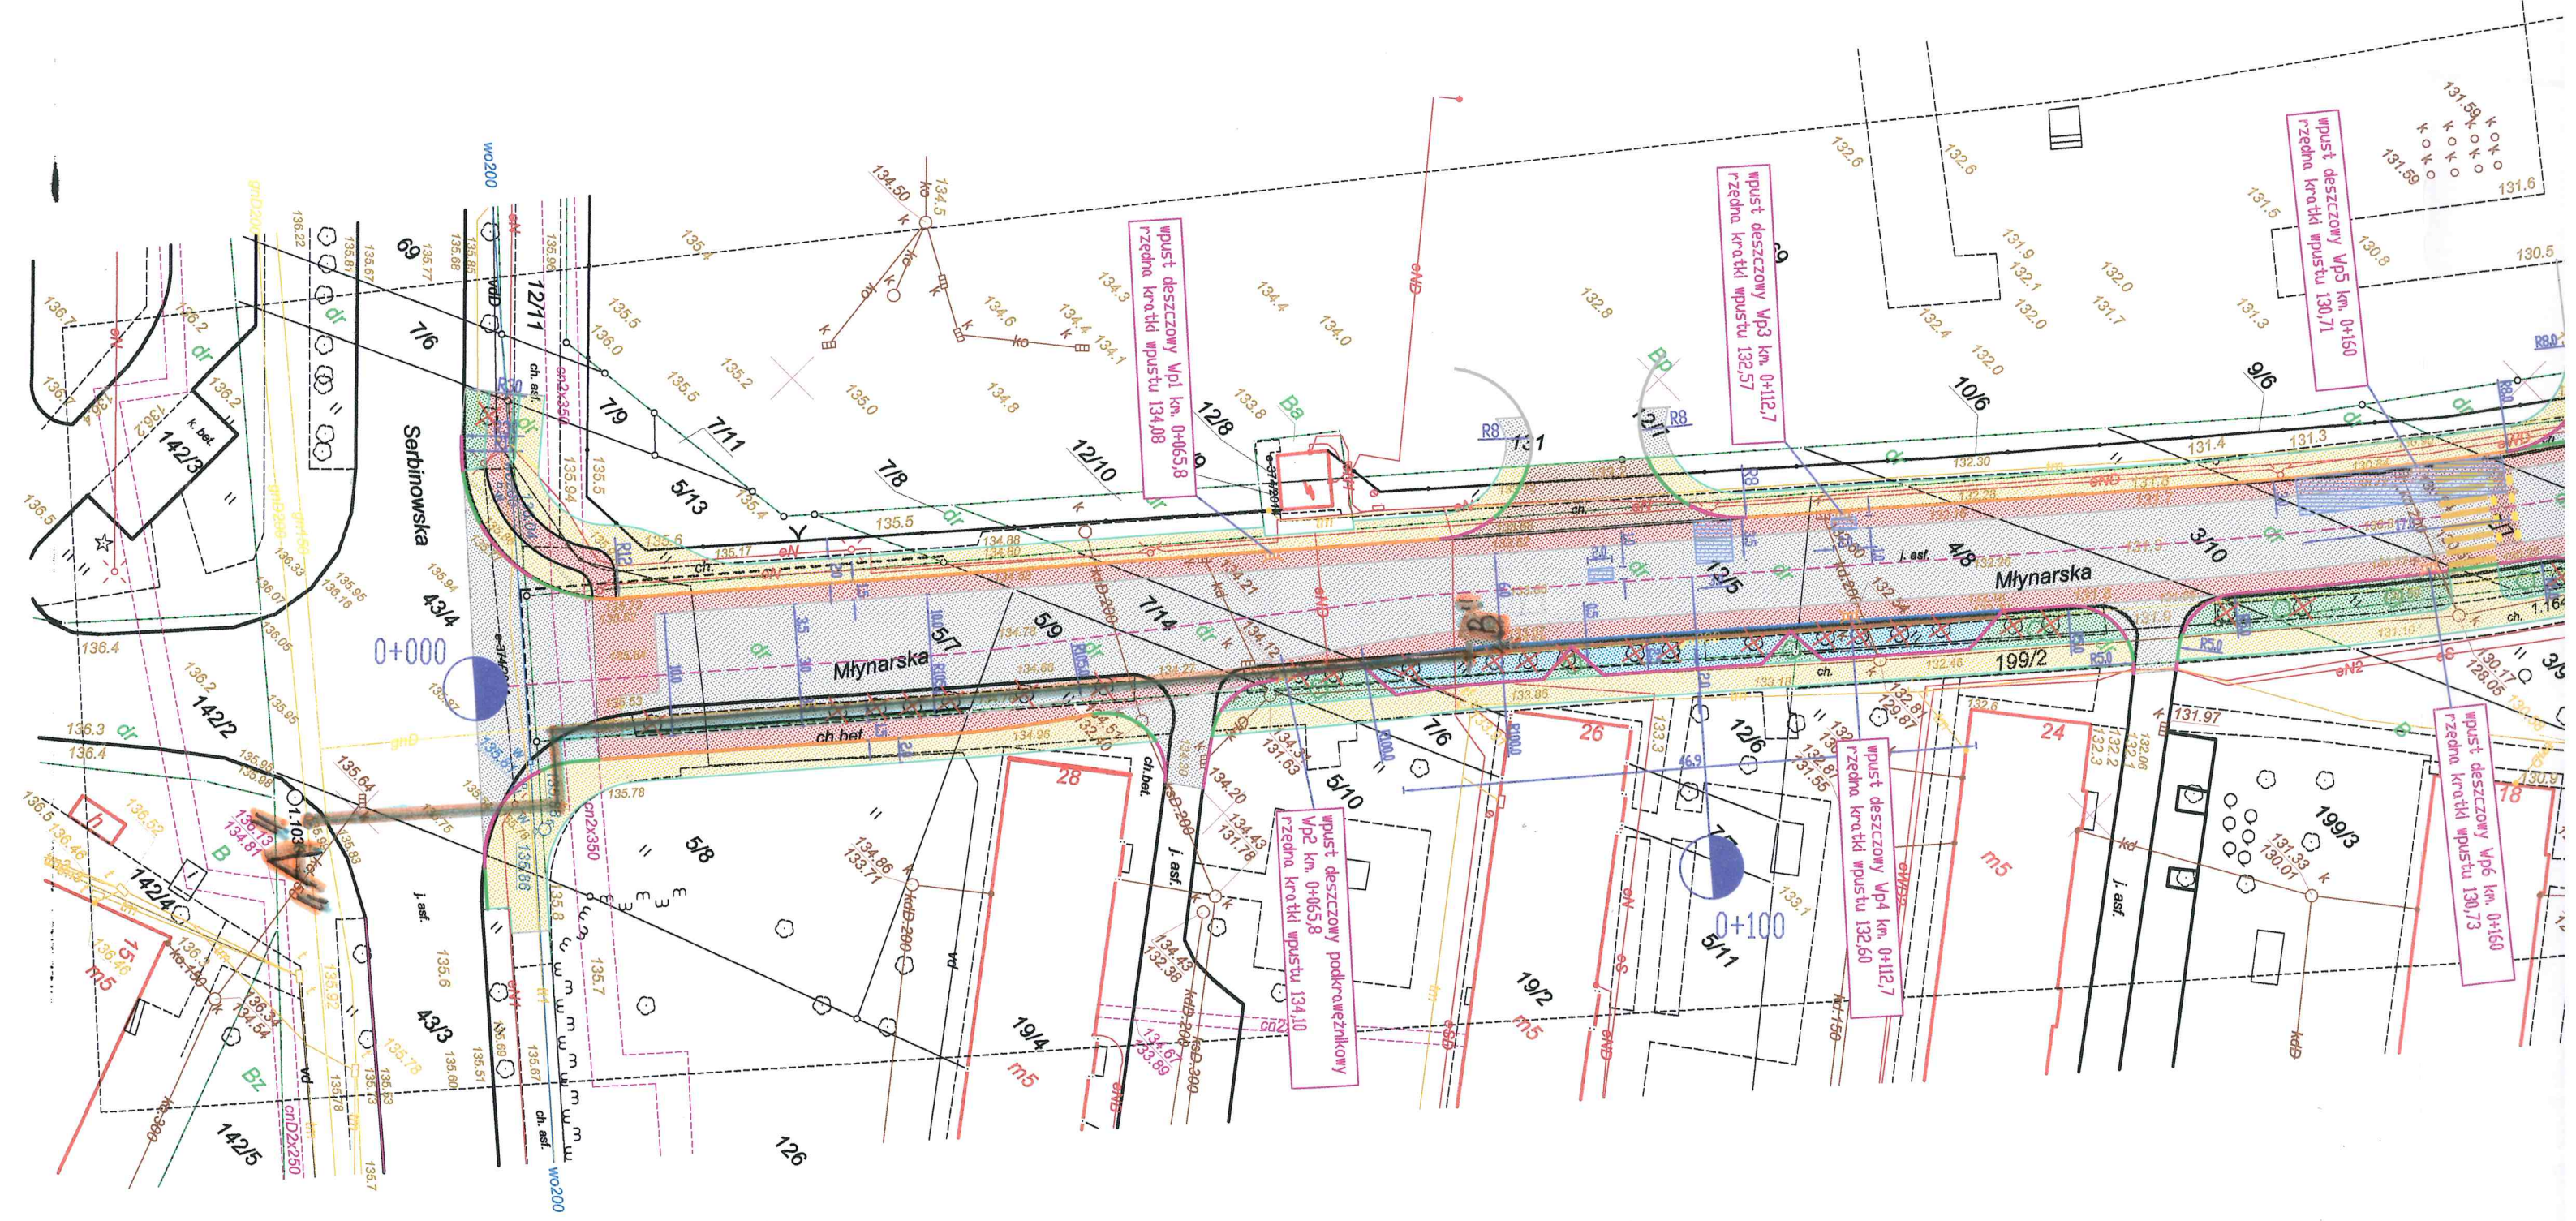

5735000.00