

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu

Zakład w Kaliszu

ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz

tel. 62 7685600, fax 62 7642551

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. 62 76 95 360

fax 62 764-25-51

Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w
Kaliszu

Złota 43

62-800 Kalisz

W/ znak: WI.45.452.10.2015

N/ znak: ZTI-5000-101494/15

z dnia 6-11-2015

z dnia 2-07-2015

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR ZTI-5000-101494/15

Dotyczy: **Przebudowa Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Kaliszu**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. wielkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. Warszawska

W odpowiedzi na pismo z dnia 6-11-2015 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wykreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
3. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na załączonej mapie sytuacyjnej kolorem zielonym.
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić Zakład w Kaliszu.

Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w ww. strefie podczas prowadzenia robót ziemnych. Roboty ziemne w obrębie gazociągu należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego zagłębienia istniejącej rury gazowej w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić w obecności przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Kaliszu. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Skrzyżowania z siecią wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.

Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej PE.

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Sprawę prowadzi: Marcin Wyrembak, tel.: 627695352

Kierownik
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Przemysław Hozakowski


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł

www.psgaz.pl

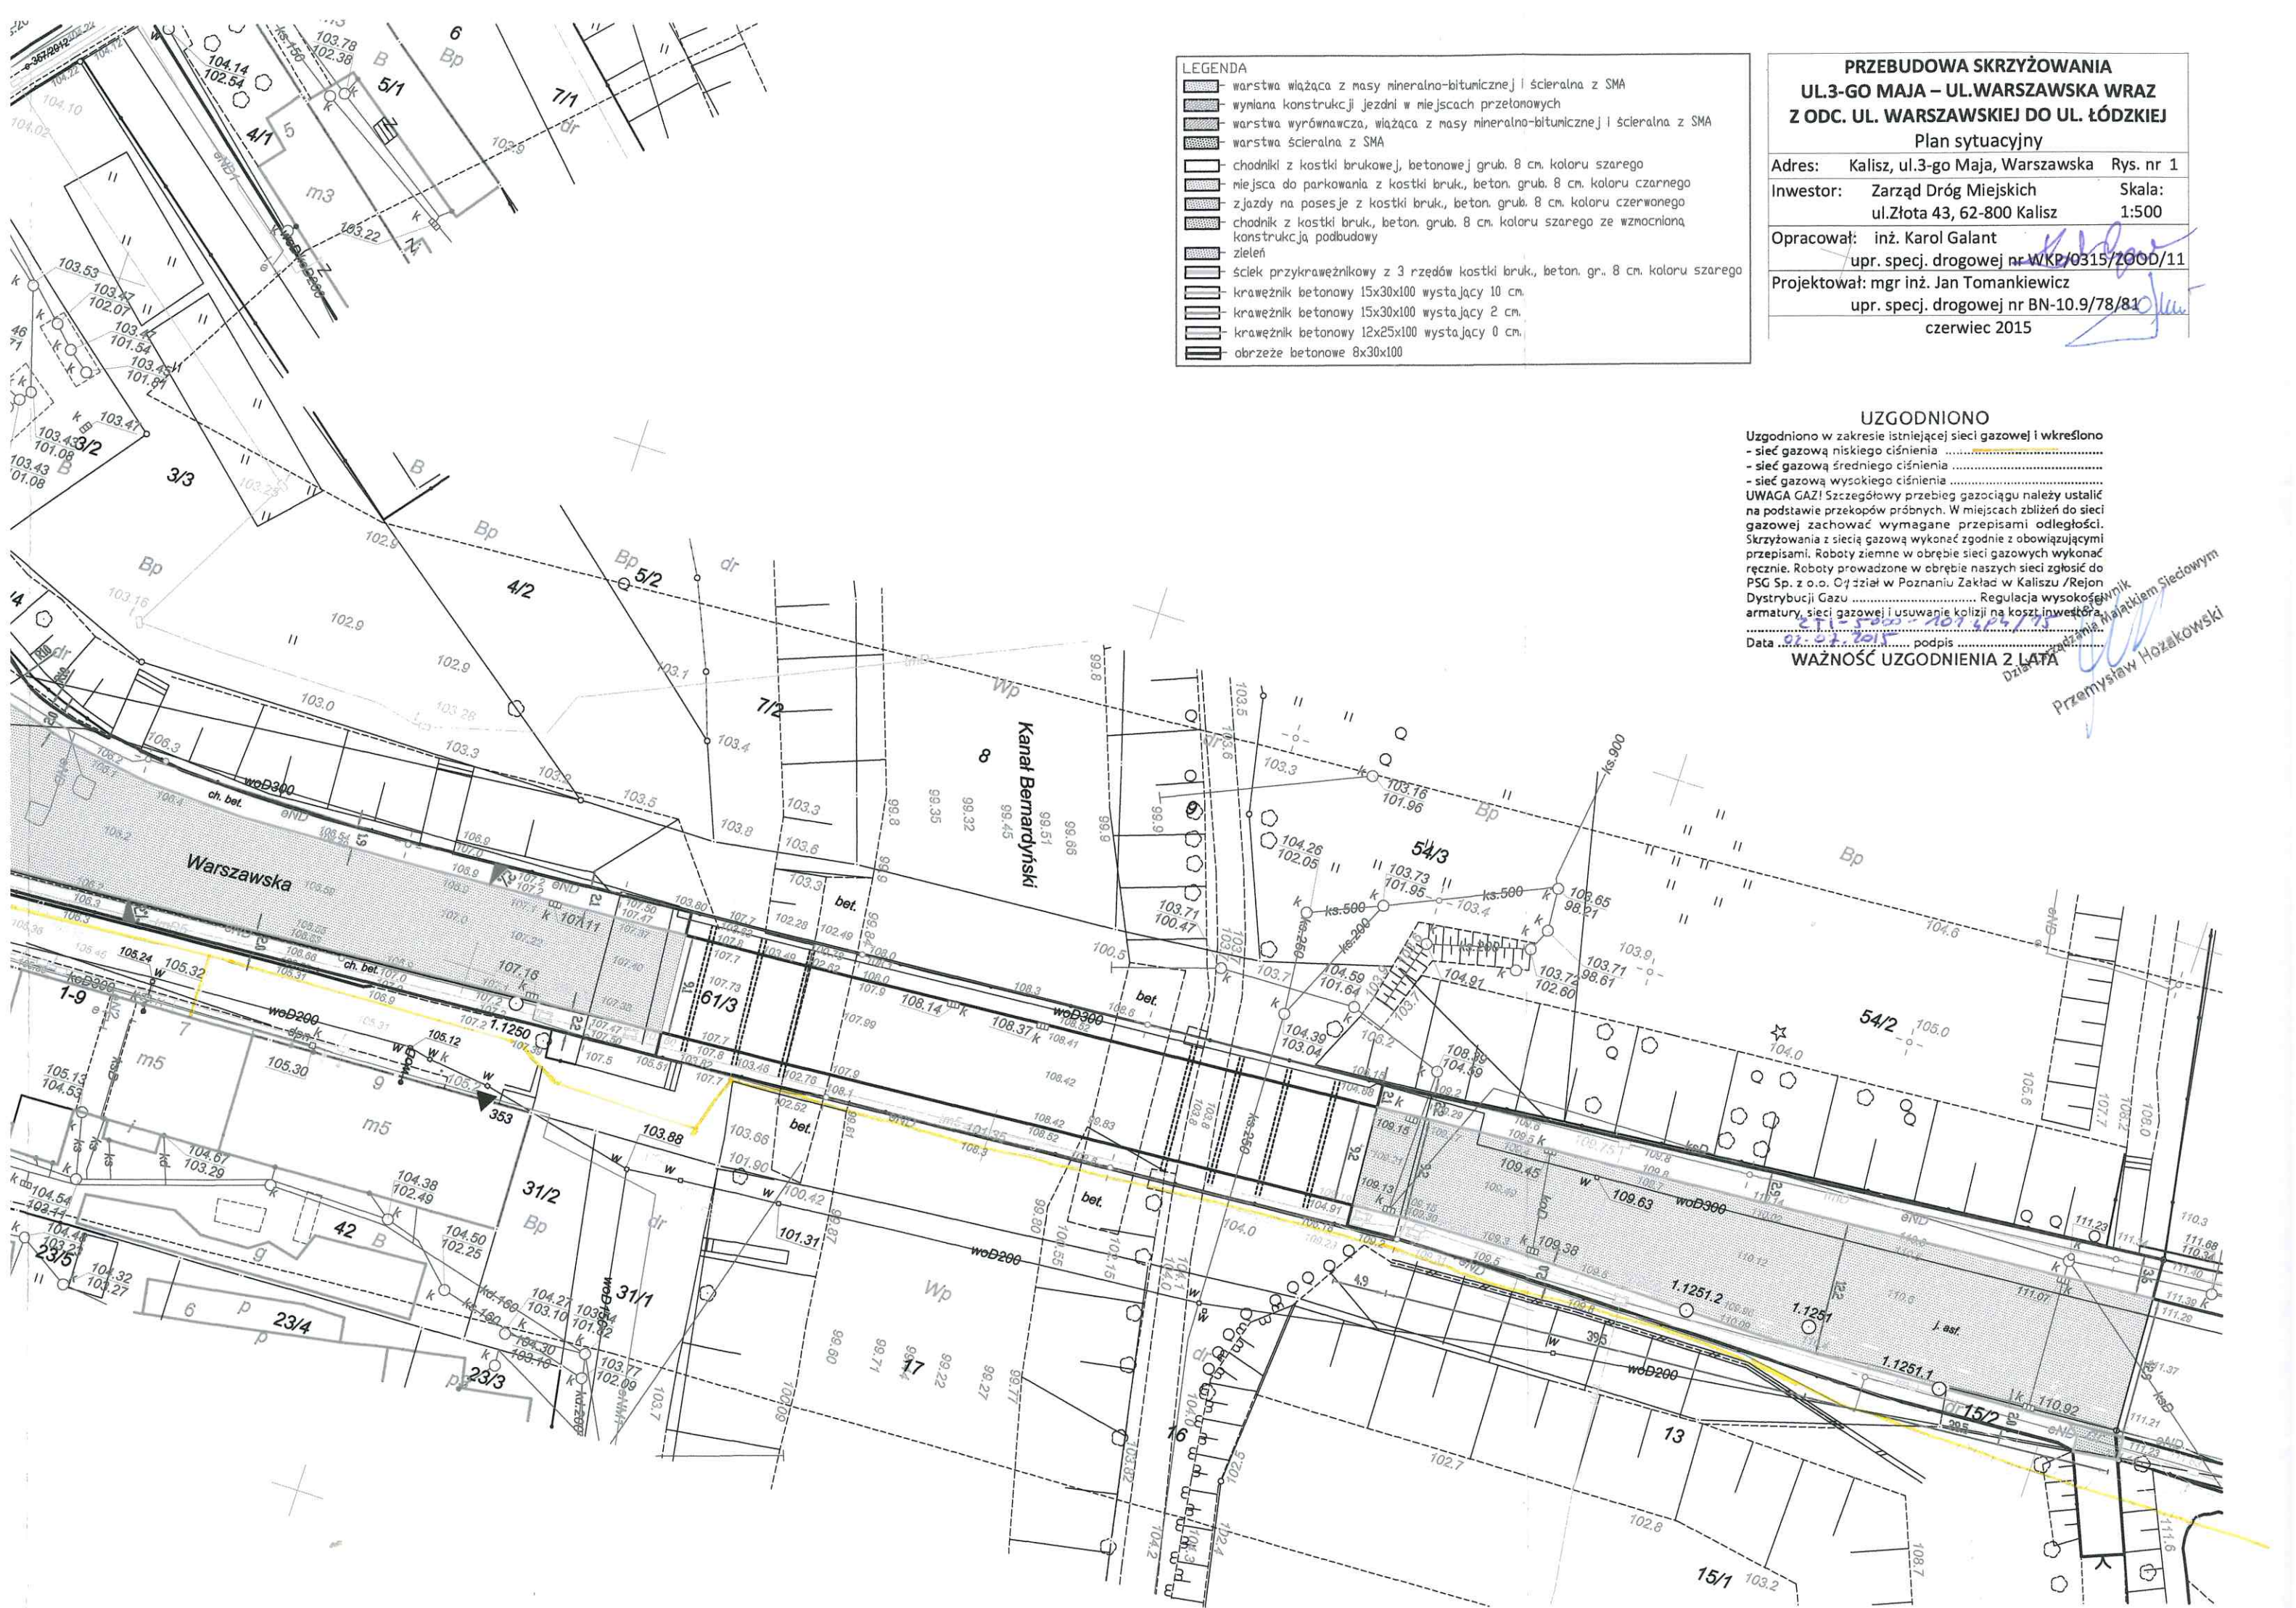

LEGENDA

- warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej i ścieralna z SMA
- wymiana konstrukcji jezdni w miejscach przelotowych
- warstwa wyrównawcza, wiążąca z masy mineralno-bitumicznej i ścieralna z SMA
- warstwa ścieralna z SMA
- chodniki z kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm. koloru szarego
- miejsca do parkowania z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. koloru czarnego
- zjazdy na posesje z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. koloru czerwonego
- chodnik z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. koloru szarego ze wzmocnioną konstrukcją podbudowy
- zieleni
- ściek przykrawężnikowy z 3 rzędów kostki bruk., beton. gr. 8 cm. koloru szarego
- krawężnik betonowy 15x30x100 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30x100 wystający 2 cm.
- krawężnik betonowy 12x25x100 wystający 0 cm.
- obrzeże betonowe 8x30x100

**PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA
UL.3-GO MAJA – UL. WARSZAWSKA WRAZ
Z ODC. UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. ŁÓDZKIEJ**
Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, ul.3-go Maja, Warszawska Rys. nr 1

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich Skala: 1:500
ul.Żłota 43, 62-800 Kalisz

Opracował: inż. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/200D/11

Projektował: mgr inż. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81
czerwiec 2015

UZGODNIONO

Uzgodniono w zakresie istniejącej sieci gazowej i wkreślono

- sieć gazową niskiego ciśnienia
- sieć gazową średniego ciśnienia
- sieć gazową wysokiego ciśnienia

UWAGA GAZI! Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci zgłosić do PSG Sp. z o.o. Oryginał w Poznaniu Zakład w Kaliszu /Rejon Dystrybucji Gazu Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.

Data 01.07.2015 podpis

WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

Działanie w imieniu Przemysław Hozakowski

