



Energa
operator

[Handwritten signature]
120000

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w Kaliszu

WPL.
DNIA 17. 02. 2016

1826

podpis *[Signature]*

Od Filip Borowski
Dział Dokumentacji Energetycznej
RD w Kaliszu

Do Zarząd Dróg Miejskich
Ul. Złota 43
62-800 Kalisz

T 62 50-02-432

Znak EOP-41MMD-000097-2016

Dot. Uzgodnienia kolizyjnego.

jp. J. Tomczak
p. K. Greluch
18.02.2016r.

Kalisz, 11 luty 2016r.

RD w Kaliszu informuje, iż przedłożony projekt połączenia ulicy Stańczukowskiego z ulicą Wysoką w Kaliszu dz. nr. 32/4, 46, 32/5, 572/26, 572/21, 570/35, 570/29. uznajemy za uzgodniony.

1. Kolizje w miejscu skrzyżowania i zbliżenia projektowanego połączenia ww. ulic z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz normami SEP.
2. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. kabli, łącz, przepustów, uzemień itp. prace w pobliżu tych elementów prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w pobliżu kabli zaleca się wykonywanie przekopów próbnych, dodatkowo zaleca się także zabezpieczenie elementów sieci elektroenergetycznej przed kradzieżą lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopów). Uzgodnienie dotyczy także prac w pobliżu linii napowietrznych.
3. Nieosłonięte kable biegnące pod projektowaną nawierzchnią można pozostawić bez zmian tylko w przypadku zastosowania nad nimi nawierzchni z elementów rozbielanych i prowadzenia prac bez wykonywania wykopów, natomiast w przypadku zastosowania innej nawierzchni (np. bitumicznej) lub wykonywaniu wykopów przy przebudowie ulicy, kable należy osłonić dwupołkowymi rurami osłonowymi, osobnymi dla kabli o różnym napięciu, w sposób umożliwiający wymianę kabla w rurze osłonowej, bez konieczności rozbierania nawierzchni.
4. W przypadku zbliżeń i/lub kolizji istniejących kabli z projektowanym krawężnikiem, należy odkopać istniejące kable, wykonując szerszy wykop i bez cięcia przewodów przesunąć kolidujące odcinki poza obszar kolizyjny. Przesunięcie wykonać po wyłączeniu kabli z pod napięcia. Po wykonaniu prac wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, którą należy dostarczyć do RD w Kaliszu (także w formie cyfrowej).
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu na ulicy, należy zachować normatywne odległości nawierzchni od istniejących linii i przyłączy kablowych przebiegających pod projektowaną nawierzchnią.
6. W przedmiotowym obszarze mogą znajdować się sieci elektroenergetyczne niebędące na majątku i w eksploatacji Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu np. sieć oświetleniowa spółki OUI D Sp. z o.o. i w związku z tym projekt przebudowy ulicy, należy dodatkowo uzgodnić z właścicielami tych urządzeń.
7. Nie wyklucza się istnienia innych elementów sieci, niż widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje z urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłaszać w RD w celu uzgodnienia szczegółów i sposobu ich usunięcia.
8. Powyższe punkty dotyczą także prac w pobliżu elementów sieci elektroenergetycznej niewidocznych na mapie.
9. Całość prac wykonać kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegające zakryciu, należy zgłosić w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.
10. Integralnym załącznikiem do niniejszego pisma są mapy w skali 1: 500.

W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań lub wystąpienia innych kolizji, Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu o ustalenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej na odcinku, na którym koliduje z nią projektowany obiekt. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów przebudowy istniejących elementów sieci elektroenergetycznej, z którymi kolidowałaby planowana przez niego inwestycja.

k/o:

1. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Kalisz, dn.

Podpis

[Signature]
Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Marek Tomczak

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90



Energa
operator
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kaliszu
Al. Wojska Polskiego 35
62-800 Kalisz
T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 11
KRS 0000033455
NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00043

Kopiecin pism EOP-41444D-000097-2516

Filip

DROGA DOJAZDOWA, PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA
Z UL. WYSOKĄ ORAZ ZIAZDY PUBLICZNE „Z2”, „Z3”, „Z4” NA
DZIAŁKI NR EW. 32/5 OBRĘB 040 ORAZ NA DZ. NR EW. 572/26,
572/21, 572/25 OBRĘB 153 W KALISZU

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, dz. 32/5, 32/4, 46 obr. 153 Rys. nr 1
Dz. 570/35, 572/26, 572/21, 572/25 obr. 040

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich Skala:
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz 1:500


Opracował: inż. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11

Projektował na bazie projektu opracowanego przez GPA Łukasz Gurbie
ul. Dolna 3 Maja 6/5, 20-079 Lublin: mgr inż. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/8:

Luty 2016

ZAŁOŻENIE Z ORYGINAŁEM

Kalisz, dn.
Podpis

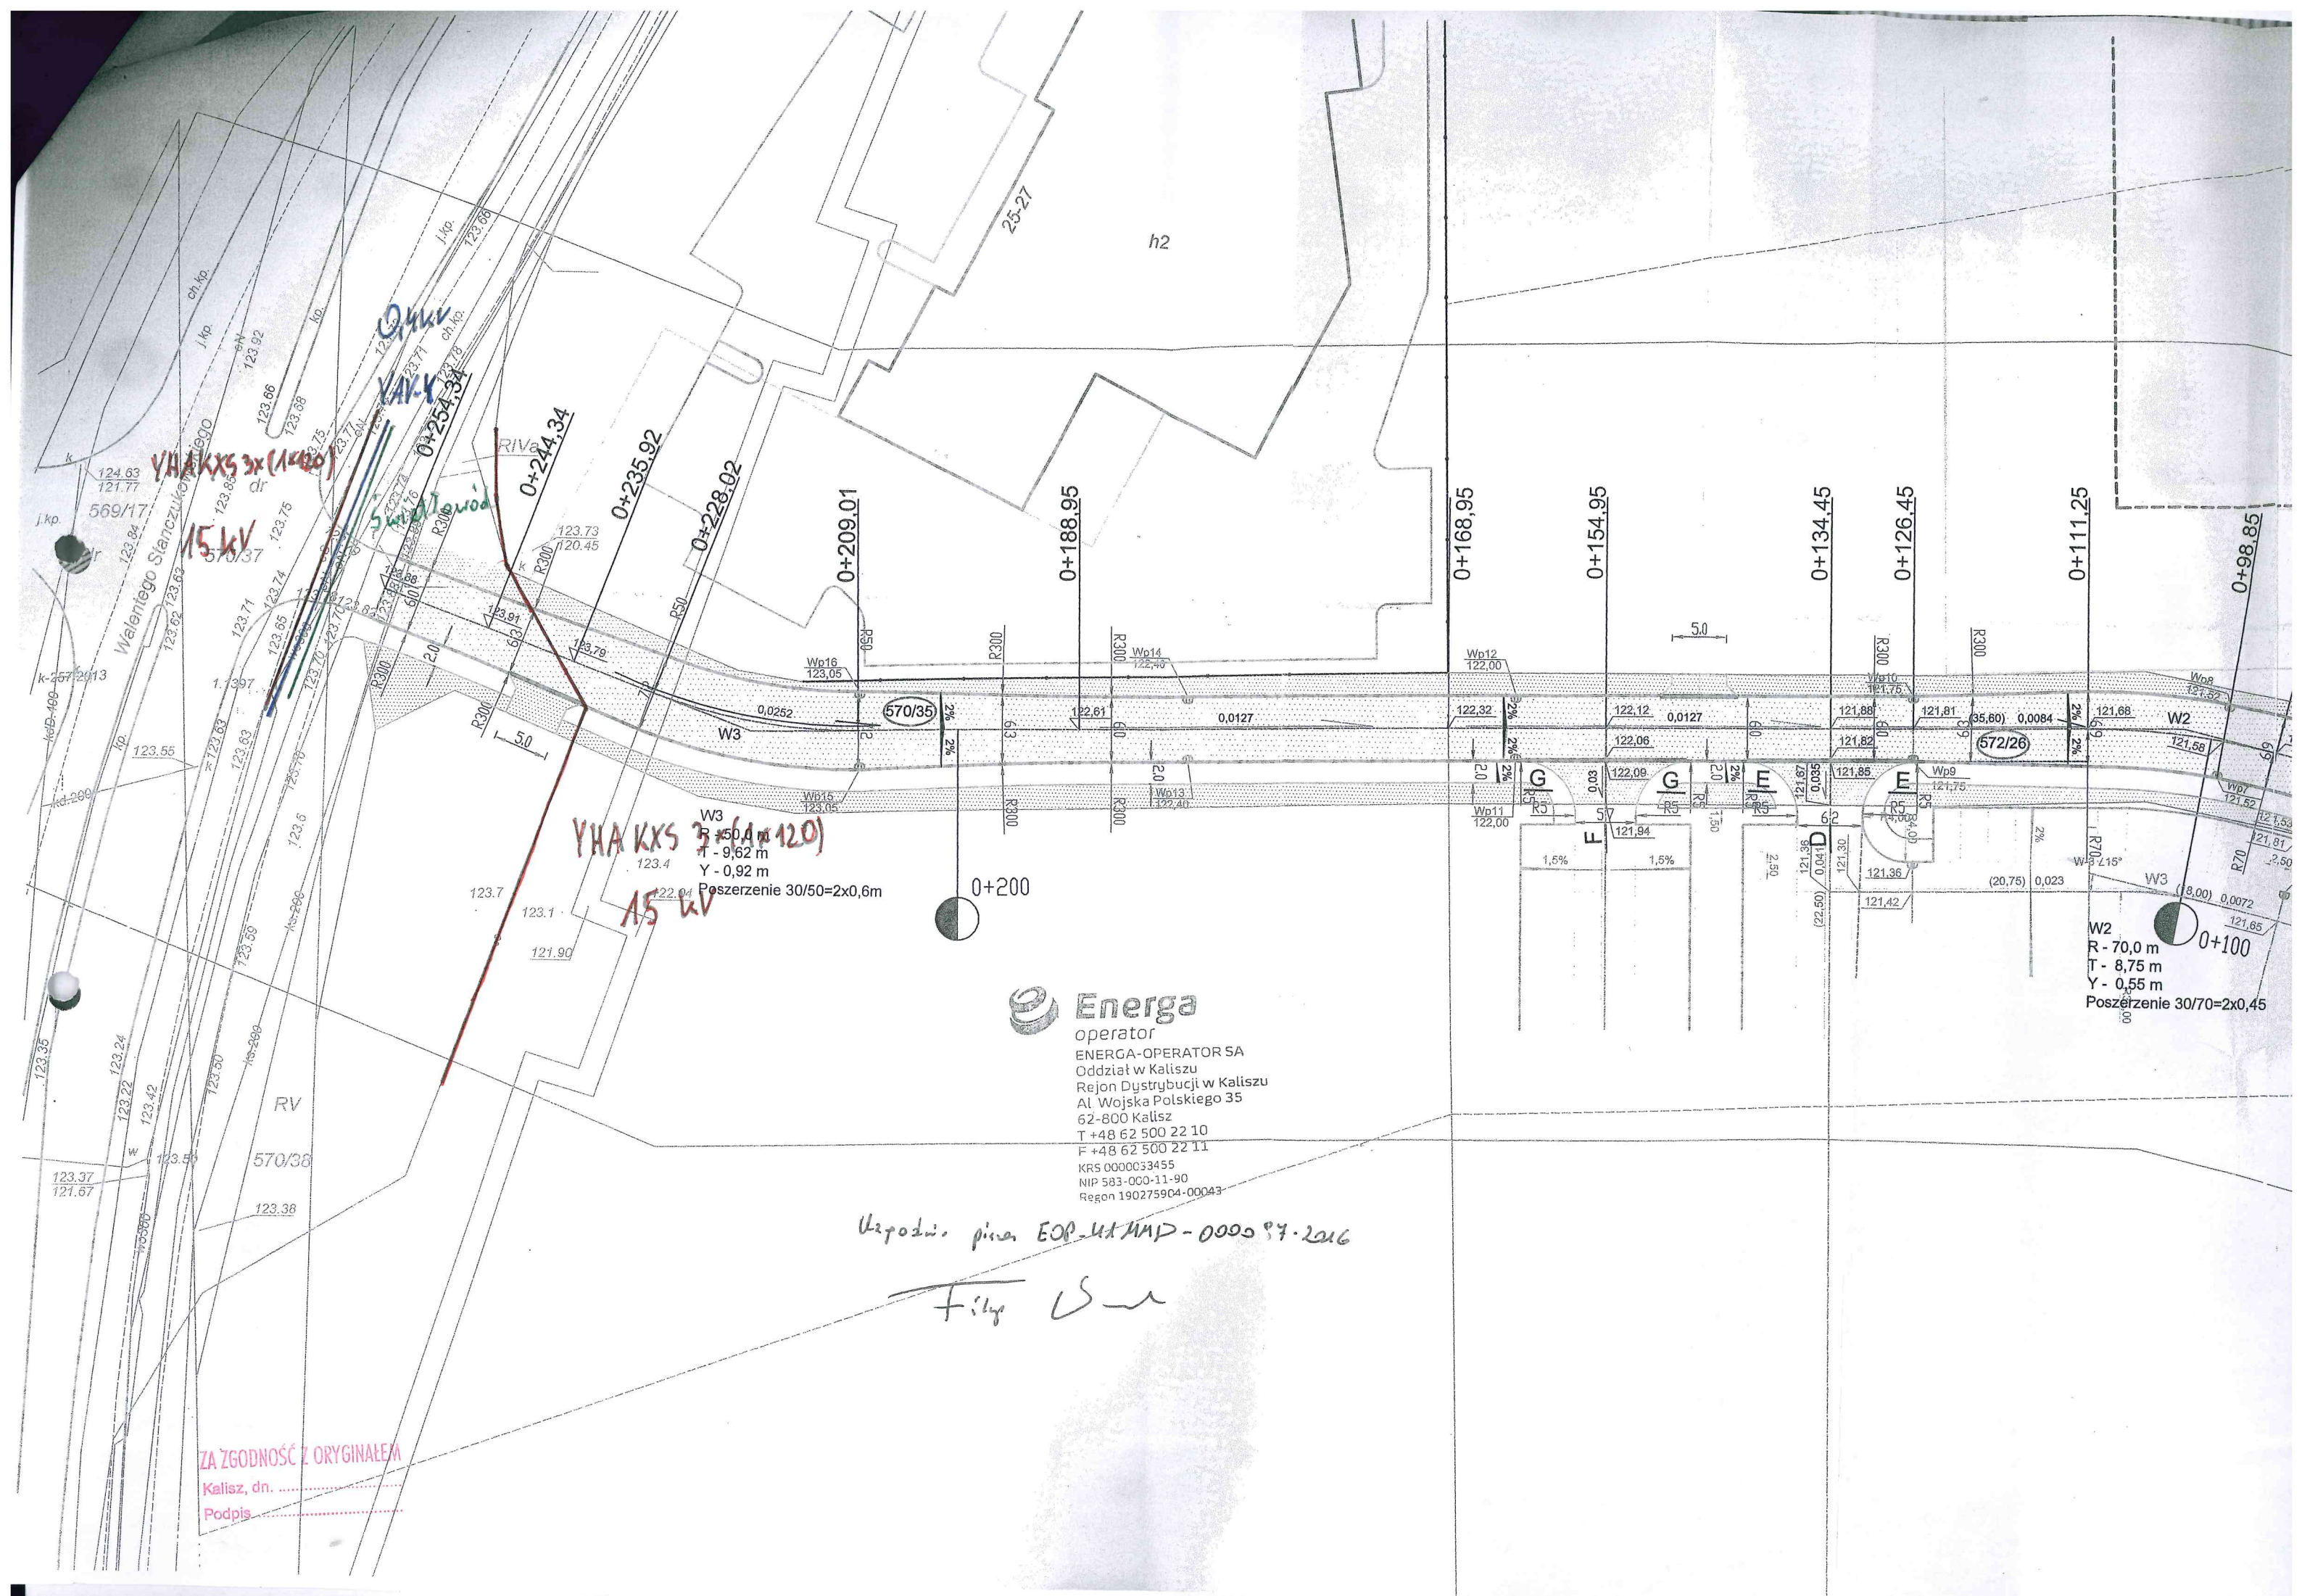

Energa
operator
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kaliszu
Al. Wojska Polskiego 35
62-800 Kalisz
T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 11
KRS 0000033455
NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00043

Uzgodn. pism. EOP-UMMP-000097-2016

Fily U

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Kalisz, dn.
Podpis