

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

Kalisz, dnia 03.07.2017 r.


ET/T-420/236/17

Miejski Zarząd Dróg

i Komunikacji w Kaliszu

ul. Ziola 43

62-800 Kalisz

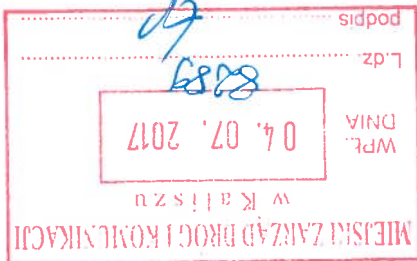

Dotyczy: odwodnienia przebudowywanej ulicy Etruskiej.

W odpowiedzi na pismo nr WI.45.453.52.2017 - data wpływu 29.06.br., informujemy, że w ulicy Etruskiej należy przewidzieć budowę kanału deszczowego o średnicy odpowiadającej przebiegowi ścieków deszczowych odwadnianych zlewni.

Projektowaną kanalizację deszczową włączyć do kanału deszczowego Ø 250 (materiał - PVC) w ul. Dackiej lub do kanału deszczowego o średnicy Ø 300 (materiał - PVC) w ul. Galickiej

Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględną szczelność.

Przewidzieć wpusty osadnikowej betonowej Ø500 lub PVC o średnicy min. Ø425, prostokątne na zawiasach bez rygla.

Ilość i rozstaw wpustów dostosować do obliczeń hydraulicznych płynącej strugi wody w rynsztoku oraz wielkości zlewni.

W ciągu przebudowywanej ulicy należy zastosować włączy kanalizacyjne o obciążeniu min. D-400 o średnicy 680 mm z wypełnieniem betonowym typu BEGU. Włączy te muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną

wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy wjazdu.

Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. po zakończeniu

robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie, wpusty),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy pokrywająca wykonać roboty.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie modernizowanej ulicy pokrywająca wykonać roboty.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Skrzynki od zasuw oraz włączy należy dostosować do poziomu projektowanej ulicy.



62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:

tel.: 62 760 80 00

Sekretariat:

tel.: 62 760 80 11

fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:

994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

pwk@ki.onet.pl

www.wodociagi-kalisz.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



Polska
PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 14001
PN-N-18001



AB 795



CZŁONEK:
IZBY GOSPODARZEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań

- Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 20.04.2017 roku
wzrost 116.948.000 zł

Odrowadzenie ścieków deszczowych należy poprzedzić decyzją Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu zezwalającą na włączenie wraz z uzgodnieniem odnośnie ilości ścieków i składu zanieczyszczeń oraz uzyskania bądź ewentualnej weryfikacji pozwolenia wodnoprawnego na ich odrowadzanie do odbiornika naturalnego. Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2013.1446 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia „dotychczasowej funkcjonalności” urządzeń na własny koszt. Na powyższe należy opracować dokumentację budowlaną branży sanitarnej i uzgodnić ją w PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji
Małgorzata Lisiecka